


Janitza electronics GmbH
 Vor dem Polstück 1
 D-35633 Lahnau
 Support Tel. (0 64 41) 9642-22
 Fax (0 64 41) 9642-30
 E-mail: info@janitza.de
 Internet: http://www.janitza.de

Power Analyser

UMG 96 RM

Grundgerät

Betriebsanleitung und
 technische Daten

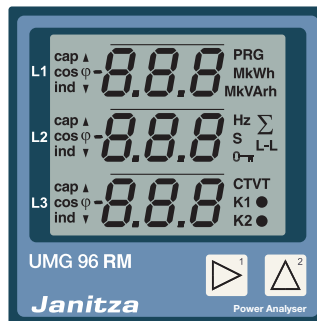

Janitza®

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| Allgemeines | 4 | Inbetriebnahme | 54 |
| Eingangskontrolle | 6 | Versorgungsspannung anlegen | 54 |
| Lieferumfang Grundgerät | 7 | Messspannung anlegen | 54 |
| Lieferbares Zubehör | 7 | Messstrom anlegen | 54 |
| Produktbeschreibung | 8 | Drehfeldrichtung | 55 |
| Bestimmungsmäßiger Gebrauch | 8 | Phasenzuordnung prüfen | 55 |
| Leistungsmerkmale Grundgerät | 9 | Kontrolle der Leistungsmessung | 55 |
| Messverfahren | 10 | Messung überprüfen | 55 |
| Netzanalysesoftware GridVis | 11 | Überprüfen der Einzelleistungen | 55 |
| Anschlussvarianten | 11 | Überprüfen der Summenleistungen | 56 |
| Montage | 12 | RS485-Schnittstelle | 57 |
| Installation | 14 | Digitalausgänge | 59 |
| Versorgungsspannung | 14 | Impulsausgang | 61 |
| Spannungsmessung | 16 | Vergleicher | 67 |
| Strommessung | 22 | Service und Wartung | 70 |
| RS485-Schnittstelle | 29 | Fehlermeldungen | 71 |
| Digitale Ausgänge | 32 | Technische Daten | 78 |
| Bedienung | 34 | Kenngrößen von Funktionen | 82 |
| Anzeige-Modus | 34 | Tabelle 1 - Parameterliste | 84 |
| Programmier-Modus | 34 | Tabelle 2 - Modbus-Adressenliste | 90 |
| Parameter und Messwerte | 36 | Maßbilder | 94 |
| Konfiguration | 38 | Übersicht Messwertanzeigen | 96 |
| Versorgungsspannung anlegen | 38 | Konformitätserklärung | 102 |
| Strom- und Spannungswandler | 38 | Anschlussbeispiel | 103 |
| Stromwandler programmieren | 40 | Kurzanleitung | 104 |
| Spannungswandler programmieren | 41 | | |
| Parameter programmieren | 42 | | |

Allgemeines

Copyright

Dieses Handbuch unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes und darf weder als Ganzes noch in Teilen auf mechanische oder elektronische Weise fotokopiert, nachgedruckt, reproduziert oder auf sonstigem Wege ohne die rechtsverbindliche, schriftliche Zustimmung von

Janitza electronics GmbH, Vor dem Polstück 1,
D 35633 Lahnau, Deutschland,

vervielfältigt oder weiterveröffentlicht werden.

Markenzeichen

Alle Markenzeichen und ihre daraus resultierenden Rechte gehören den jeweiligen Inhabern dieser Rechte.

Haftungsausschluss

Janitza electronics GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für Fehler oder Mängel innerhalb dieses Handbuches und übernimmt keine Verpflichtung, den Inhalt dieses Handbuchs auf dem neuesten Stand zu halten.

Kommentare zum Handbuch

Ihre Kommentare sind uns willkommen. Falls irgend etwas in diesem Handbuch unklar erscheint, lassen Sie es uns bitte wissen und schicken Sie uns eine EMAIL an: info@janitza.de

Bedeutung der Symbole

Im vorliegenden Handbuch werden folgende Piktogramme verwendet:



Gefährliche Spannung!

Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.



Achtung!

Bitte beachten Sie die Dokumentation. Dieses Symbol soll Sie vor möglichen Gefahren warnen, die bei der Montage, der Inbetriebnahme und beim Gebrauch auftreten können.



Hinweis!

Anwendungshinweise

Bitte lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung sowie alle weiteren Publikationen, die zum Arbeiten mit diesem Produkt (insbesondere für die Installation, den Betrieb oder die Wartung) hinzugezogen werden müssen.

Beachten Sie hierbei alle Sicherheitsvorschriften sowie Warnhinweise. Sollten Sie den Hinweisen nicht folgen, kann dies Personenschäden oder/und Schäden am Produkt hervorrufen.

Jegliche unerlaubte Änderung oder Verwendung dieses Geräts, welche über die angegebenen mechanischen, elektrischen oder anderweitigen Betriebsgrenzen hinausgeht, kann Personenschäden oder/und Schäden am Produkt hervorrufen.

Jegliche solche unerlaubte Änderung begründet „Missbrauch“ und/oder „Fahrlässigkeit“ im Sinne der Gewährleistung für das Produkt und schließt somit die Gewährleistung für die Deckung möglicher daraus folgender Schäden aus.

Dieses Gerät ist ausschließlich durch Fachkräfte zu betreiben und instandzuhalten.

Fachkräfte sind Personen, die aufgrund ihrer einschlägigen Ausbildung und ihrer Erfahrung befähigt sind, Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden, die der Betrieb oder die Instandhaltung des Gerätes verursachen kann.

Bei Gebrauch des Gerätes sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten.



Wird das Gerät nicht gemäß der Betriebsanleitung betrieben, so ist der Schutz nicht mehr sichergestellt und es kann Gefahr von dem Gerät ausgehen.



Leiter aus Einzeldrähten müssen mit Aderndhülsen versehen werden.



Nur Schraubsteckklammern mit der gleichen Polzahl und der gleichen Bauart dürfen zusammengesteckt werden.

Zu dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produktes.

- Betriebsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes lesen.
- Betriebsanleitung während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufbewahren und zum Nachschlagen bereit halten.
- Betriebsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produktes weitergeben.



Alle zum Lieferumfang gehörenden Schraubklemmen sind am Gerät aufgesteckt.

Eingangskontrolle

Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus. Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme zu sichern.

Das Aus- und Einpacken ist mit der üblichen Sorgfalt ohne Gewaltanwendung und nur unter Verwendung von geeignetem Werkzeug vorzunehmen. Die Geräte sind durch Sichtkontrolle auf einwandfreien mechanischen Zustand zu überprüfen.

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn das Gerät z.B.

- sichtbare Beschädigung aufweist,
- trotz intakter Netzversorgung nicht mehr arbeitet,
- längere Zeit ungünstigen Verhältnissen (z.B. Lagerung außerhalb der zulässigen Klimagrenzen ohne Anpassung an das Raumklima, Betauung o.Ä.) oder Transportbeanspruchungen (z.B. Fall aus großer Höhe auch ohne sichtbare äußere Beschädigung o.Ä.) ausgesetzt war.
- Prüfen Sie bitte den Lieferumfang auf Vollständigkeit bevor Sie mit der Installation des Gerätes beginnen.

Lieferumfang Grundgerät

| Anzahl | Art.Nr. | Bezeichnung |
|--------|-----------|--|
| 1 | 52.22.051 | UMG 96RM |
| 2 | 29.01.036 | Befestigungsklammern. |
| 1 | 33.03.176 | Betriebsanleitung. |
| 1 | 51.00.116 | CD mit folgendem Inhalt. - Programmiersoftware GridVis - Funktionsbeschreibung GridVis |
| 1 | 10.01.855 | Schraubklemme, steckbar, 2-polig (Hilfsenergie) |
| 1 | 10.01.849 | Schraubklemme, steckbar, 4-polig (Spannungsmessung) |
| 1 | 10.01.871 | Schraubklemme, steckbar, 6-polig (Strommessung) |
| 1 | 10.01.857 | Schraubklemme, steckbar, 2-polig (RS 485) |
| 1 | 10.01.859 | Schraubklemme, steckbar, 3-polig (Digital-/Impulsausgang) |
| 1 | 52.00.008 | RS485-Abschlusswiderstand, 120 Ohm |

Lieferbares Zubehör

| Art.Nr. | Bezeichnung |
|-----------|--|
| 29.01.907 | Dichtung, 96 x 96 |
| 15.06.015 | Schnittstellen-Konverter RS485 <-> RS232 |
| 15.06.025 | Schnittstellen-Konverter RS485 <-> USB |

Produktbeschreibung

Bestimmungsmäßiger Gebrauch

Das UMG 96RM ist für die Messung und Berechnung von elektrischen Größen wie Spannung, Strom, Leistung, Energie, Oberschwingungen usw. in der Gebäudeinstallation, an Verteilern, Leistungsschaltern und Schienenverteilern vorgesehen.

Das UMG 96RM ist für den Einbau in ortsfesten und wettergeschützten Schalttafeln geeignet. Leitende Schalttafeln müssen geerdet sein. Die Einbaulage ist beliebig.

Messspannungen und Messströme müssen aus dem gleichen Netz stammen.

Die Messergebnisse können angezeigt und über die RS485 Schnittstelle ausgelesen und weiterverarbeitet werden.

Die Spannungsmesseingänge sind für die Messung in Niederspannungsnetzen, in welchen Nennspannungen bis 300V Leiter gegen Erde und Stoßspannungen der Überspannungskategorie III vorkommen können, ausgelegt.

Die Strommesseingänge des UMG 96RM werden über externe $\dots/1A$ oder $\dots/5A$ Stromwandler angeschlossen.

Die Messung in Mittel- und Hochspannungsnetzen findet grundsätzlich über Strom- und Spannungswandlern statt.

Das UMG 96RM kann in Wohnbereichen und Industriebereichen eingesetzt werden.

Geräte-Kenngrößen

- Einbautiefe: 45 mm
- Versorgungsspannung:
20V - 250V (45..65Hz) oder DC 20V - 300V
- Frequenzbereich: 45-65Hz

Geräte-Funktionen

- 3 Spannungsmessungen, 300V
- 3 Strommessungen (über Stromwandler)
- RS485 Schnittstelle
- 2 digitale Ausgänge

Leistungsmerkmale Grundgerät

- Allgemeines
 - Fronttafeleinbaugerät mit den Abmessungen 96x96 mm.
 - Anschluss über Schraubsteck-Klemmen.
 - LC Display mit Hintergrundbeleuchtung.
 - Bedienung über 2 Tasten.
 - 3 Spannungsmesseingänge (300V CATIII).
 - 3 Strommesseingänge für Stromwandler.
 - RS485 Schnittstelle (Modbus RTU, Slave, bis 115 kbps)
 - 2 digitale Ausgänge.
 - Arbeitstemperaturbereich -10°C .. $+55^{\circ}\text{C}$.
 - Speicherung von Min- und Maxwerten (ohne Zeitstempel).
- Messunsicherheit
 - Wirkenergie, Messunsicherheit Klasse 0,5 für ..5A Wandler,
 - Wirkenergie, Messunsicherheit Klasse 1 für ..1A Wandler,
 - Blindenergie, Klasse 2.
- Messung
 - Messung in IT-, TN- und TT-Netzen
 - Messung in Netzen mit Nennspannungen bis L-L 480V und L-N 277V.
 - Messbereich Strom 0 ..5Aeff
 - Echte Effektivwertmessung (TRMS)
 - Kontinuierliche Abtastung der Spannungs- und Strommesseingänge.
 - Frequenzbereich der Grundschiwingung 45Hz .. 65Hz,
 - Messung der Oberschwingungen 1. bis 40. für ULN und I.
 - Uln, I, P (Bezug/Lief.), Q (ind./kap.),
 - Erfassung von mehr als 800 Messwerten,
 - Fourieranalyse 1. bis 40. Oberschwingung für U und I.
 - 7 Energiezähler für
 - Wirkenergie (Bezug),
 - Wirkenergie (Lieferung)
 - Wirkenergie (ohne Rücklaufsperr)
 - Blindenergie (ind)
 - Blindenergie (kap)
 - Blindenergie (ohne Rücklaufsperr)
 - Scheinenergie
 - jeweils für L1, L2, L3 und Summe.
 - 8 Tarife (Umschaltung über Modbus).

Messverfahren

Das UMG 96RM misst lückenlos und berechnet alle Effektivwerte über ein 10/12-Perioden-Intervall. Das UMG 96RM misst den echten Effektivwert (TRMS) der an den Messeingängen angelegten Spannungen und Ströme.

Bedienungskonzept

Sie können das UMG 96RM über mehrere Wege programmieren und Messwerte abrufen.

- Direkt am Gerät über 2 Tasten.
- Über die Programmiersoftware GridVis.
- Über die RS485-Schnittstelle mit dem Modbus-Protokoll. Sie können Daten mit Hilfe der Modbus-Adressenliste (ist auf dem beiliegenden Datenträger abgelegt) ändern und abrufen.

In dieser Betriebsanleitung wird nur die Bedienung des UMG 96RM über die 2 Tasten beschrieben. Die Programmiersoftware GridVis besitzt eine eigene „Online-Hilfe“.

Netzanalysesoftware GridVis


Das UMG 96RM kann mit der zum Lieferumfang gehörenden Netzanalysesoftware GridVis programmiert und ausgelesen werden. Hierfür muss ein PC über eine serielle Schnittstelle (RS485/Ethernet) an die RS485 Schnittstelle des UMG 96RM angeschlossen werden.

Leistungsmerkmale GridVis


- Programmieren des UMG 96RM
- Grafische Darstellung von Messwerten

Anschlussvarianten

Anschluss eines UMG 96RM an einen PC über einen Schnittstellenwandler:

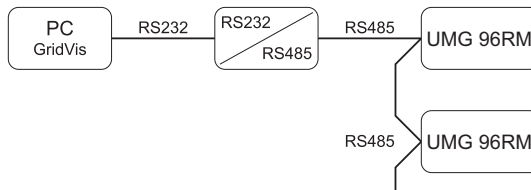

Anschluss eines UMG 96RM über ein UMG 604 als Gateway.

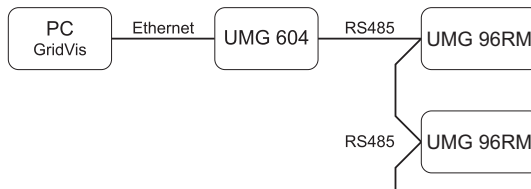

Montage


Einbauort

Das UMG 96RM ist für den Einbau in ortsfesten und wettergeschützten Schalttafeln geeignet. Leitende Schalttafeln müssen geerdet sein.

Einbaulage

Um eine ausreichende Belüftung zu erreichen muss das UMG 96RM senkrecht eingebaut werden. Der Abstand oben und unten muss mindestens 50mm und seitlich 20mm betragen.

Fronttafelausschnitt



Ausbruchmaß:
 $92^{+0,8} \times 92^{+0,8}$ mm.

Abb. Einbaulage
 UMG 96RM
 (Ansicht von hinten)

Befestigung

Das UMG 96RM wird über die seitlich liegenden Befestigungsklammern in der Schalttafel fixiert. Vor dem Einsetzen des Gerätes sind diese zu entfernen. Die Befestigung erfolgt anschließend über das Einschieben und Einrasten der Klammern.

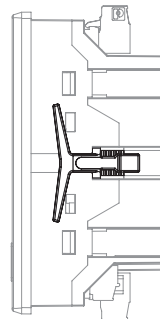


Abb. Befestigungs-
 klammer UMG 96RM
 (Seitenansicht)



Nichteinhaltung der Mindestabstände kann das UMG 96RM bei hohen Umgebungstemperaturen zerstören!

Installation

Versorgungsspannung

Für den Betrieb des UMG 96RM ist eine Versorgungsspannung erforderlich.

Der Anschluss Versorgungsspannung erfolgt auf der Rückseite des Gerätes über Steckklemmen.

Stellen Sie vor dem Anlegen der Versorgungsspannung sicher, dass Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen!

Die Versorgungsspannung muß über einen UL/IEC zugelassenen Leitungsschutzschalter (6A Char. B) angeschlossen werden.

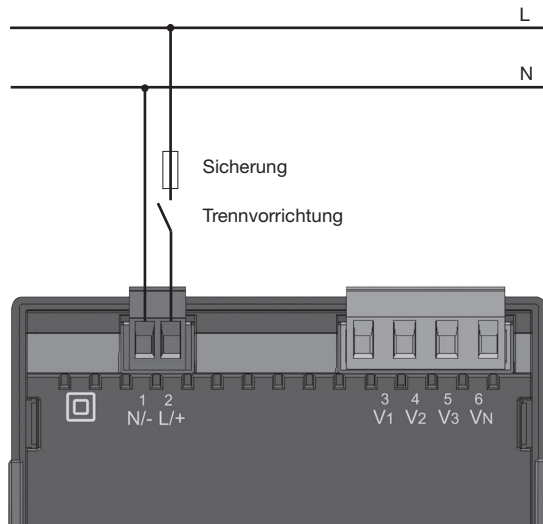


Abb. Anschlussbeispiel der Versorgungsspannung an ein UMG 96RM



- In der Gebäudeinstallation muss ein Trennschalter oder Leistungsschalter für die Versorgungsspannung vorgesehen sein.
- Der Trennschalter muss in der Nähe des Gerätes angebracht und durch den Benutzer leicht zu erreichen sein.
- Der Schalter muss als Trennvorrichtung für dieses Gerät gekennzeichnet sein.
- Spannungen, die über dem zulässigen Spannungsbereich liegen, können das Gerät zerstören.

Spannungsmessung

Sie können das UMG 96RM für die Spannungsmessung in TN-, TT-, und IT-Systemen einsetzen.

Die Spannungsmessung im UMG 96RM ist für die Überspannungskategorie 300V CATIII (Bemessungs-Stoßspannung 4kV) ausgelegt.

In Systemen ohne N beziehen sich Messwerte die einen N benötigen auf einen berechneten N.

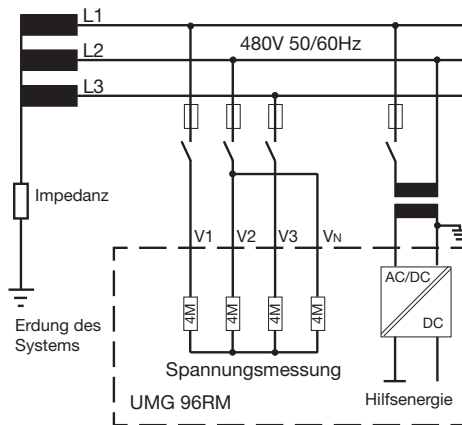
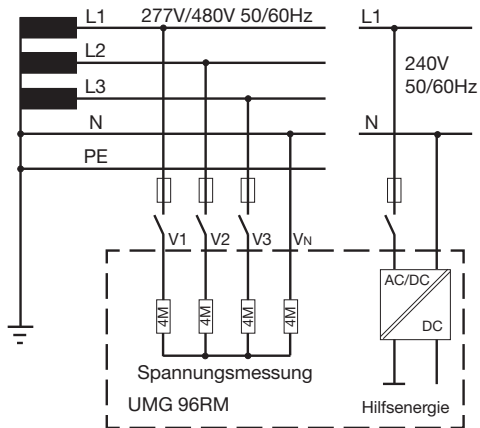


Abb. Prinzipschaltbild - Messung in Dreiphasen-4-Leitersystemen.

Abb. Prinzipschaltbild - Messung in Dreiphasen-3-Leitersystemen.

Netz-Nennspannung

Listen der Netze und deren Netz-Nennspannungen in denen das UMG 96RM eingesetzt werden kann.

Dreiphasen-4-Leitersysteme mit geerdetem Neutralleiter.

| U_{L-N} / U_{L-L} |
|---------------------|
| 66V / 115V |
| 120V / 208V |
| 127V / 220V |
| 220V / 380V |
| 230V / 400V |
| 240V / 415V |
| 260V / 440V |
| 277V / 480V |

Maximale Nennspannung
des Netzes

Abb. Tabelle der für die Spannungsmesseingänge geeigneten Netz-Nennspannungen nach EN60664-1:2003.

Dreiphasen-3-Leitersysteme ungeerdet.

| U_{L-L} |
|-----------|
| 66V |
| 120V |
| 127V |
| 220V |
| 230V |
| 240V |
| 260V |
| 277V |
| 347V |
| 380V |
| 400V |
| 415V |
| 440V |
| 480V |

Maximale Nennspannung
des Netzes

Abb. Tabelle der für die Spannungsmesseingänge geeigneten Netz-Nennspannungen nach EN60664-1:2003.

Spannungsmesseingänge

Das UMG 96RM hat 3 Spannungsmesseingänge (V1, V2, V3).

Überspannung

Die Spannungsmesseingänge sind für die Messung in Netzen, in denen Überspannungen der Überspannungskategorie 300V CATIII (Bemessungs-Stoßspannung 4kV) vorkommen können, geeignet.

Frequenz

Für die Messung und die Berechnung von Messwerten benötigt das UMG 96RM die Netzfrequenz.

Das UMG 96RM ist für die Messung im Frequenzbereich von 45 bis 65Hz geeignet.

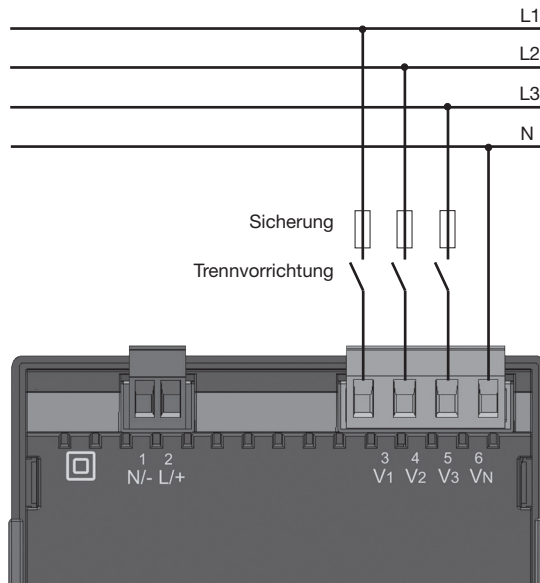


Abb. Anschlussbeispiel für die Spannungsmessung

Beim Anschluss der Spannungsmessung muss folgendes beachtet werden:

- Um das UMG 96RM stromlos und spannungslos zu schalten, ist eine geeignete Trennvorrichtung vorzusehen.
- Die Trennvorrichtung muss in der Nähe des UMG 96RM platziert, für den Benutzer gekennzeichnet und leicht erreichbar sein.
- Verwenden Sie als Überstrom-Schutzeinrichtung und Trennschalter eine UL/IEC zugelassene zylindrische Sicherung (10A Typ CC) oder einen UL/IEC zugelassenen Leitungsschutzschalter (10A C-Char.).
- Messspannungen und Messströme müssen aus dem gleichen Netz stammen

**Achtung!**

Spannungen, die die erlaubten Netz-Nennspannungen überschreiten, müssen über Spannungswandler angeschlossen werden.

**Achtung!**

Das UMG 96RM ist nicht für die Messung von Gleichspannungen geeignet.

**Achtung!**

Die Spannungsmesseingänge am UMG 96RM sind berührunggefährlich!

Anschlusschemas, Spannungsmessung

- 3p 4w (Adr. 509= 0), werksseitige Voreinstellung

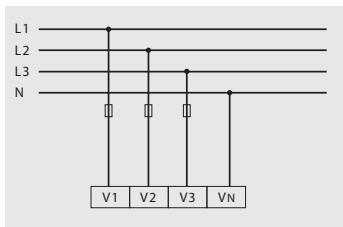


Abb. System mit drei Außenleitern und Neutralleiter.

- 3p 4wu (Adr. 509 = 1)

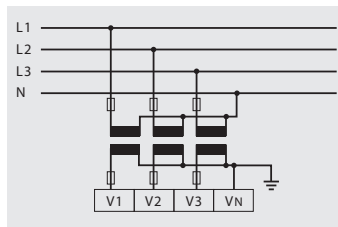


Abb. System mit drei Außenleitern und Neutralleiter. Messung über Spannungswandler.

- 3p 4u (Adr. 509 = 2)

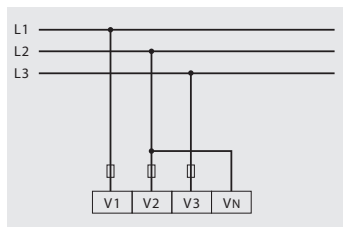


Abb. System mit drei Außenleitern ohne Neutralleiter. Messwerte die einen N benötigen beziehen sich auf einen berechneten N.

- 3p 2u (Adr. 509 = 5)

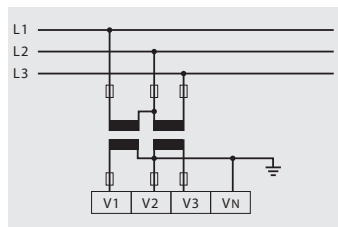


Abb. System mit drei Außenleitern ohne Neutralleiter. Messung über Spannungswandler. Messwerte die einen N benötigen beziehen sich auf einen berechneten N.

- 1p 2w1 (Adr. 509 = 4)

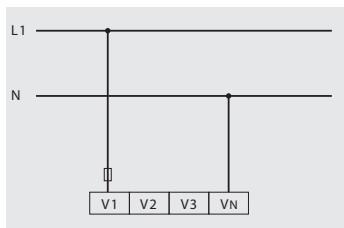


Abb. Aus dem Spannungsmesseingängen V2 und V3 abgeleitet Messwerte werden mit Null angenommen und nicht berechnet.

- 1p 2w (Adr. 509 = 6)

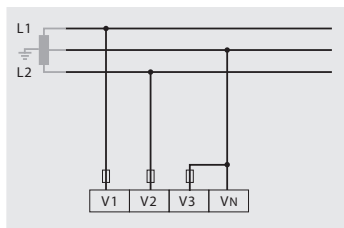


Abb. TN-C-System mit Einphasen-Dreileiteranschluss. Aus dem Spannungsmesseingang V3 abgeleitet Messwerte werden mit Null angenommen und nicht berechnet.

- 2p 4w (Adr. 509 = 3)

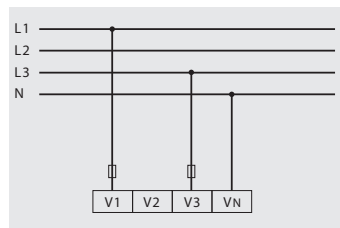


Abb. System mit gleichmäßiger Belastung der Phasen. Die Messwerte für den Spannungsmesseingang V2 werden berechnet.

- 3p 1w (Adr. 509 = 7)

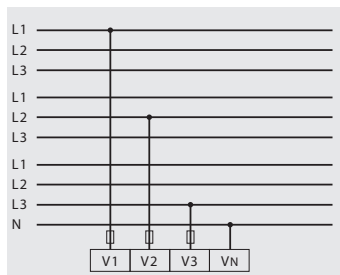


Abb. 3 Systeme mit gleichmäßiger Belastung der Phasen. Die nicht angelegten Messwerte L2/L3 bzw. L1/L3 bzw. L1/L2 der jeweiligen Systeme werden berechnet.

Strommessung

Das UMG 96RM ist für den Anschluss von Stromwandlern mit Sekundärströmen von $\dots/1A$ und $\dots/5A$ ausgelegt. Das werkseitig eingestellte Stromwandlerverhältnis liegt bei $5/5A$ und muss gegebenenfalls an die verwendeten Stromwandler angepasst werden.

Eine Direktmessung ohne Stromwandler ist mit dem UMG 96RM nicht möglich.

Es können nur Wechselströme und keine Gleichströme gemessen werden.

Die Messleitungen müssen für eine Betriebstemperatur von mindestens $80^{\circ}C$ ausgelegt sein.

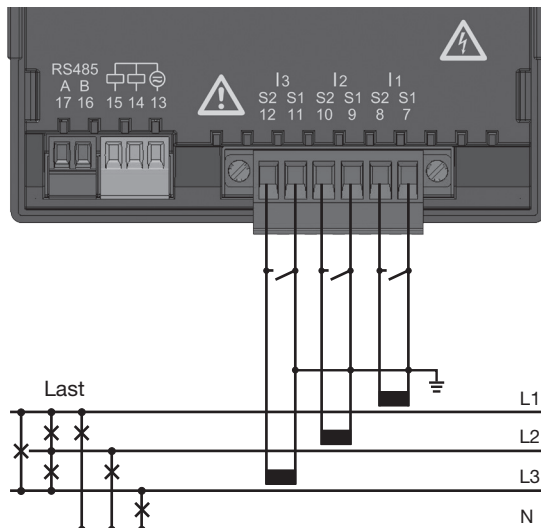


Abb. Strommessung über Stromwandler (Anschlussbeispiel)



Achtung!

Die Strommesseingänge sind berührungsfähig.



Achtung!

Das UMG 96RM ist nicht für die Messung von Gleichspannungen geeignet.



Erdung von Stromwandlern!

Ist für die Erdung der Sekundärwicklung ein Anschluss vorgesehen, so muss dieser mit Erde verbunden werden.



Die aufgesetzte Schraubklemme ist mit den zwei Schrauben am Gerät ausreichend zu fixieren!

Stromrichtung

Die Stromrichtung kann am Gerät oder über die vorhandene serielle Schnittstellen für jede Phase einzeln korrigiert werden.

Bei Falschanschluss ist ein nachträgliches Umklemmen der Stromwandler nicht erforderlich.



Stromwandleranschlüsse!

Die Sekundäranschlüsse der Stromwandler müssen an diesen kurzgeschlossen sein, bevor die Stromzuleitungen zum UMG 96RM unterbrochen werden!

Ist ein Prüfschalter vorhanden, welcher die Stromwandlersekundärleitungen automatisch kurzschließt, reicht es aus, diesen in die Stellung „Prüfen“ zu bringen, sofern die Kurzschließer vorher überprüft worden sind.



Offene Stromwandler!

An Stromwandlern die sekundärseitig offen betrieben werden, können hohe berührungsfähige Spannungsspitzen auftreten!

Bei „offensicheren Stromwandlern“ ist die Wicklungsisolation so bemessen, dass die Stromwandler offen betrieben werden können. Aber auch diese Stromwandler sind berührungsfähig, wenn sie offen betrieben werden.

Anschlusschemas, Strommessung

- 3p 4w (Adr. 510 = 0), werksseitige Voreinstellung

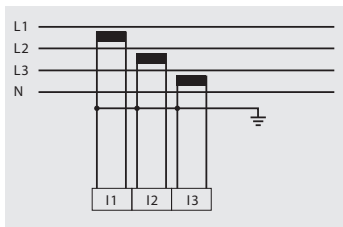


Abb. Messung in einem Dreiphasennetz mit ungleichmäßiger Belastung.

- 3p 2i (Adr. 510 = 1)

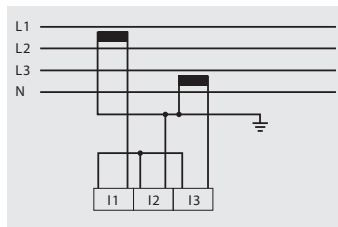


Abb. System mit gleichmäßiger Belastung der Phasen. Die Messwerte für den Strommesseingang I2 werden gemessen.

- 3p 2i0 (Adr. 510 = 2)

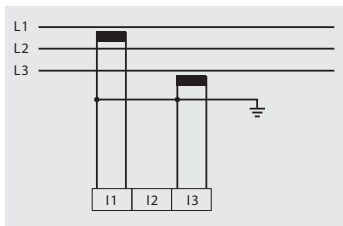


Abb. Die Messwerte für den Strommesseingang I2 werden berechnet.

- 3p 3w3 (Adr. 510 = 3)

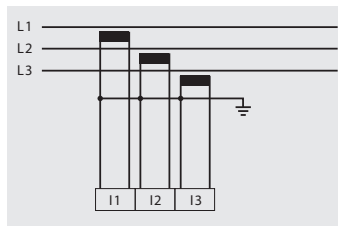


Abb. Messung in einem Dreiphasennetz mit ungleichmäßiger Belastung.

- 3p 3w (Adr. 510 = 4)

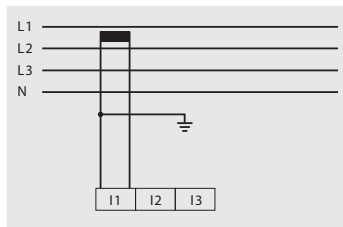


Abb. System mit gleichmäßiger Belastung der Phasen. Die Messwerte für die Strommesseingänge I2 und I3 werden berechnet.

- 2p 4w (Adr. 510 = 5)

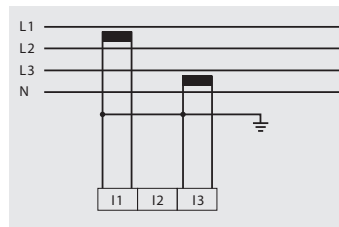


Abb. System mit gleichmäßiger Belastung der Phasen. Die Messwerte für den Strommesseingang I2 werden berechnet.

- 1p 2i (Adr. 510 = 6)

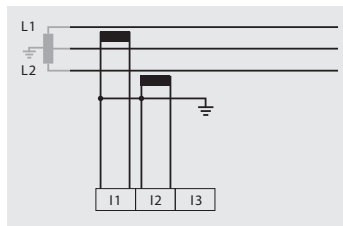


Abb. Aus dem Strommesseingang I3 abgeleitete Messwerte werden mit Null angenommen und nicht berechnet.

- 1p 2w (Adr. 510 = 7)

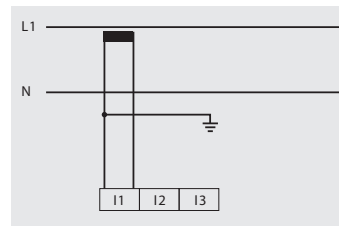


Abb. Aus den Strommesseingängen I2 und I3 abgeleitete Messwerte werden mit Null angenommen und nicht berechnet.

Anschlusschemas, Strommessung

- 3p 1w (Adr. 510 = 8)

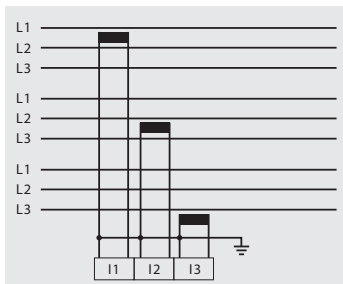


Abb. 3 Systeme mit gleichmäßiger Belastung der Phasen. Die nicht angelegten Messwerte I2/ I3 bzw. I1/I3 bzw. I1/I2 der jeweiligen Systeme werden berechnet.

Summenstrommessung

Erfolgt die Strommessung über zwei Stromwandler, so muss das Gesamtübersetzungsverhältnis der Stromwandler im UMG 96RM programmiert werden.

Beispiel: Die Strommessung erfolgt über zwei Stromwandler. Beide Stromwandler haben ein Übersetzungsverhältnis von 1000/5A. Die Summenmessung wird mit einem Summenstromwandler 5+5/5A durchgeführt.

Das UMG 96RM muss dann wie folgt eingestellt werden:

Primärstrom: $1000\text{A} + 1000\text{A} = 2000\text{A}$

Sekundärstrom: 5A

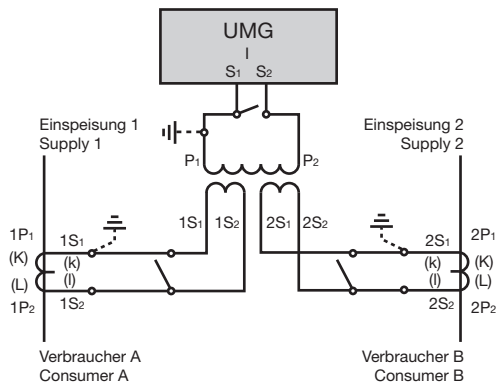


Abb. Strommessung über einen Summenstromwandler (Beispiel).

Amperemeter

Wollen Sie den Strom nicht nur mit dem UMG 96RM, sondern auch zusätzlich mit einem Amperemeter messen, so muss das Amperemeter in Reihe zum UMG 96RM geschaltet werden.



Achtung!

Das UMG96RM ist nur für eine Strommessung über Stromwandler zugelassen.


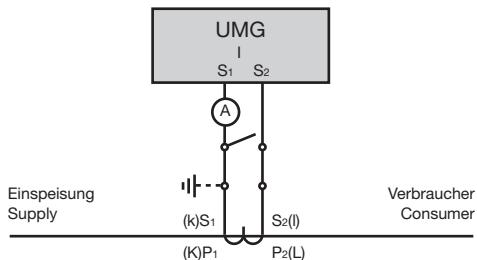



Abb. Strommessung mit einem zusätzlichen Amperemeter (Beispiel).

RS485-Schnittstelle

Die RS485-Schnittstelle ist beim UMG 96RM als 2-poliger Steckkontakt ausgeführt und kommuniziert über das Modbus-RTU-Protokoll (siehe auch Parameter programmieren).



RS485-Schnittstelle,
2-poliger Steckkontakt




RS485-Schnittstelle,
2-poliger Steckkontakt
mit Abschlusswiderstand
(Art.-Nr. 52.00.008)

Abschlusswiderstände


Am Anfang und am Ende eines Segments wird das Kabel mit Widerständen (120Ohm 1/4W) terminiert.




Das UMG 96RM enthält keine Abschlusswiderstände.

Richtig



Falsch



-  Klemmleiste im Schaltschrank.
-  Gerät mit RS485 Schnittstelle.
(Ohne Abschlusswiderstand)
-  Gerät mit RS485 Schnittstelle.
(Mit Abschlusswiderstand am Gerät)

Abschirmung

Für Verbindungen über die RS485 Schnittstelle ist ein verdrehtes und abgeschirmtes Kabel vorzusehen.

- Erden Sie die Schirme aller Kabel, die in den Schrank führen, am Schrankeintritt.
- Verbinden Sie den Schirm großflächig und gut leitend mit einer Fremdspannungsarmen Erde.
- Fangen Sie die Kabel oberhalb der Erdungsschelle mechanisch ab, um Beschädigungen durch Bewegungen des Kabels zu vermeiden.
- Verwenden Sie zur Einführung des Kabels in den Schaltschrank passende Kabeleinführungen zum Beispiel PG-Verschraubungen.



Für die Busverdrahtung sind CAT-Kabel nicht geeignet. Verwenden Sie hierfür die empfohlenen Kabeltypen.

Kabeltyp

Die verwendeten Kabel müssen für eine Umgebungstemperatur von mindestens 80°C geeignet sein.

Empfohlene Kabeltypen:

Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22 (Lapp Kabel)

Unitronic BUS L2/FIP 1x2x0,64 (Lapp Kabel)

Maximale Kabellänge

1200m bei einer Baudrate von 38,4k.

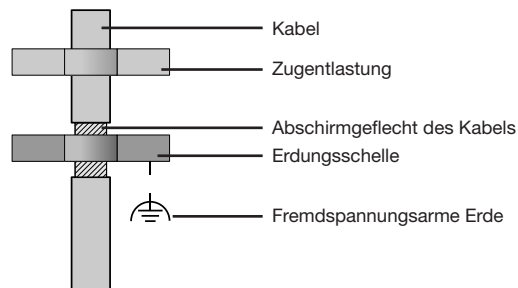


Abb. Abschirmungsauslegung bei Schrankeintritt.

Bus-Struktur

- Alle Geräte werden in einer Busstruktur (Linie) angeschlossen und jedes Gerät besitzt eine eigene Adresse innerhalb des Buses (siehe auch Parameter programmieren).
- In einem Segment können bis zu 32 Teilnehmer zusammenschaltet werden.
- Am Anfang und am Ende eines Segments wird das Kabel mit Widerständen (Busabschluß, 120Ohm, 1/4W) terminiert.
- Bei mehr als 32 Teilnehmern müssen Repeater (Leitungsverstärker) eingesetzt werden, um die einzelnen Segmente zu verbinden.
- Geräte mit eingeschaltetem Busabschluß müssen unter Spannung stehen.
- Es wird empfohlen den Master an das Ende eines Segments zu setzen.
- Wird der Master mit eingeschaltetem Busabschluß ausgetauscht, ist der Bus außer Betrieb.
- Wird ein Slave mit eingeschaltetem Busabschluß ausgetauscht oder ist spannungslos kann der Bus instabil werden.
- Geräte die nicht am Busabschluß beteiligt sind, können ausgetauscht werden, ohne dass der Bus instabil wird.

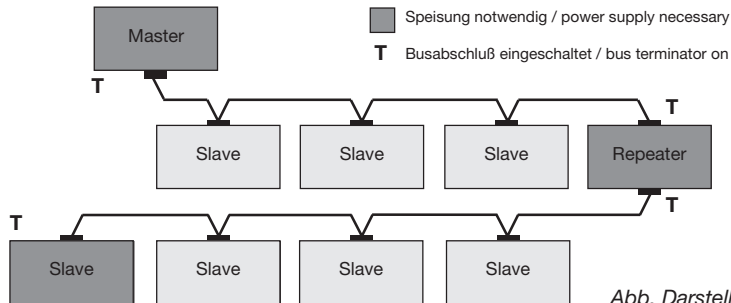


Abb. Darstellung Bus-Struktur

Digitale Ausgänge

Das UMG 96RM hat 2 digitale Ausgänge. Diese Ausgänge sind über Optokoppler galvanisch von der Auswertelektronik getrennt. Die digitalen Ausgänge haben einen gemeinsamen Bezug.

- Die digitalen Ausgänge können Gleich- und Wechselstromlasten schalten.
- Die digitalen Ausgänge sind **nicht** kurzschlussfest.
- Angeschlossene Leitungen die länger als 30m sind, müssen abgeschirmt verlegt werden.
- Eine externe Hilfsspannung ist erforderlich.
- Die digitalen Ausgänge können als Impulsausgänge verwendet werden.
- Die digitalen Ausgänge können über Modbus gesteuert werden.
- Die digitalen Ausgänge können Ergebnisse von Vergleichen ausgeben.

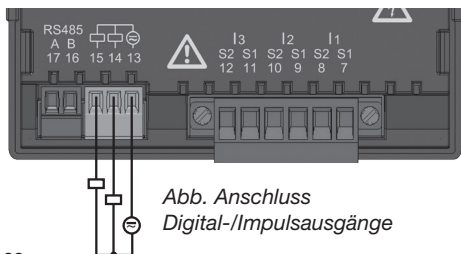


Abb. Anschluss Digital-/Impulsausgänge

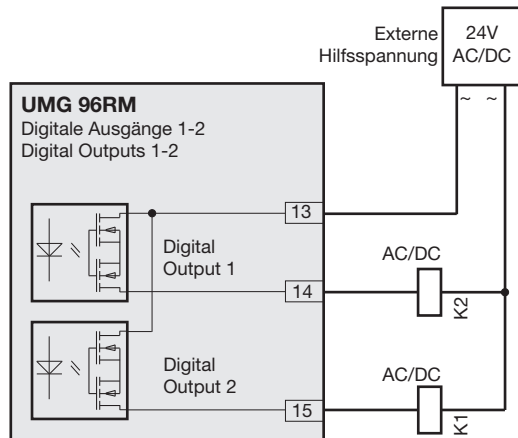


Abb. Anschluss von zwei Relais an die digitalen Ausgänge 14 und 15.



Bei der Verwendung der digitalen Ausgänge als Impulsausgang darf die Hilfsspannung (DC) nur eine max. Restwelligkeit von 5% besitzen.

Bedienung

Die Bedienung des UMG 96RM erfolgt über die Tasten 1 und 2. Messwerte und Programmierdaten werden auf einer Flüssigkristall-Anzeige dargestellt.

Es wird zwischen dem *Anzeige-Modus* und dem *Programmier-Modus* unterschieden. Durch die Eingabe eines Passwortes hat man die Möglichkeit, ein versehentliches Ändern der Programmierdaten zu verhindern.

Anzeige-Modus

Im Anzeige-Modus kann man mit den Tasten 1 und 2 zwischen den programmierten Messwertanzeigen blättern. Werkseitig sind alle im Profil 1 aufgeführten Messwertanzeigen abrufbar. Pro Messwertanzeige werden bis zu drei Messwerte angezeigt. Die Messwert-Wechselung erlaubt es, ausgewählte Messwertanzeigen abwechselnd nach einer einstellbaren Wechselzeit darzustellen.

Programmier-Modus


Im Programmier-Modus können die für den Betrieb des UMG 96RM notwendigen Einstellungen angezeigt und geändert werden. Betätigt man die Tasten 1 und 2 gleichzeitig für etwa 1 Sekunde, gelangt man über die

Passwort-Abfrage in den Programmier-Mode. Wurde kein Benutzer-Passwort programmiert gelangt man direkt in das erste Programmiermenü. Der Programmier-Modus wird in der Anzeige durch den Text „PRG“ gekennzeichnet.

Mit der Taste 2 kann jetzt zwischen den folgenden Programmier-Menüs umgeschaltet werden:

- Stromwandler,
- Spannungswandler,
- Parameterliste.

Befindet man sich im Programmier-Modus und hat für ca. 60 Sekunden keine Taste betätigt, oder betätigt die Tasten 1 und 2 für etwa 1 Sekunde gleichzeitig, so kehrt das UMG 96RM in den Anzeige-Modus zurück.

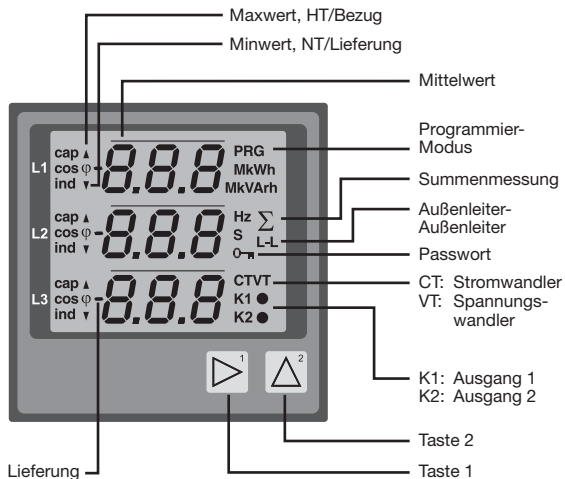

Parameter und Messwerte

Alle für den Betrieb des UMG 96RM notwendigen Parameter, wie z.B. die Stromwandlerdaten, und eine Auswahl von häufig benötigten Messwerten sind in der Tabelle abgelegt.

Auf den Inhalt der meisten Adressen kann über die serielle Schnittstelle und über die Tasten am UMG 96RM zugegriffen werden.

Am Gerät können Sie nur die ersten 3 signifikanten Stellen eines Wertes eingeben. Werte mit mehr Stellen können Sie über die GridVis eingeben.

Am Gerät werden immer nur die ersten 3 signifikanten Stellen der Werte angezeigt.

Ausgewählte Messwerte sind in Messwertanzeige-Profilen zusammengefasst und können im Anzeige-Modus über die Tasten 1 und 2 zur Anzeige gebracht werden.

Das aktuelle Messwertanzeigenprofil und das aktuelle Anzeigen-Wechsel-Profil können nur über die RS485 Schnittstelle gelesen und verändert werden.


Beispiel Parameteranzeige

Im Display des UMG 96RM wird als Inhalt der Adresse „000“ der Wert „000“ angezeigt. Dieser Parameter gibt laut Liste die Geräteadresse (hier „001“) des UMG 96 RM innerhalb eines Buses wieder.




Beispiel Messwertanzeige

In diesem Beispiel werden im Display des UMG 96RM die Spannungen L gegen N mit je 230V angezeigt. Die Transistorausgänge K1 und K2 sind leitend und es kann ein Strom fließen.



Tastenfunktionen

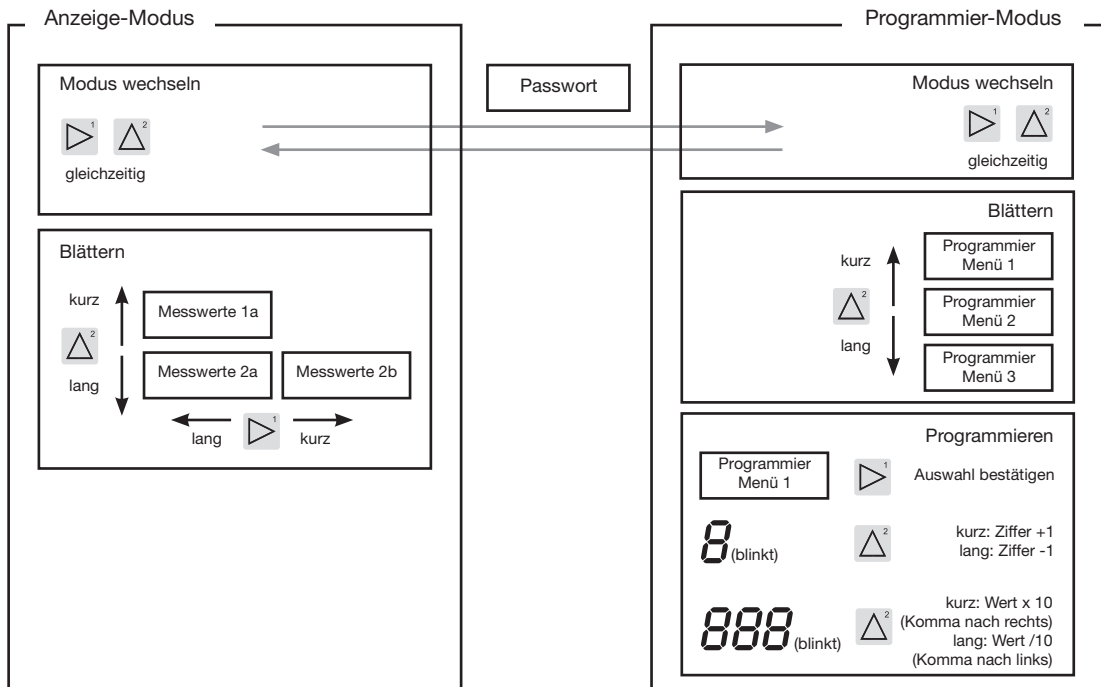

Konfiguration

Versorgungsspannung anlegen

Für die Konfiguration des UMG 96RM muss die Versorgungsspannung angeschlossen sein.

Die Höhe der Versorgungsspannung für das UMG 96RM können Sie dem Typenschild entnehmen.

Erscheint keine Anzeige, so muss überprüft werden, ob sich die Betriebsspannung im Nennspannungsbereich befindet.

Strom- und Spannungswandler

Werkseitig ist ein Stromwandler von 5/5A eingestellt. Nur wenn Spannungswandler angeschlossen sind, muss das vorprogrammierte Spannungswandlerverhältnis geändert werden.

Beim Anschluss von Spannungswandlern ist die auf dem Typenschild des UMG 96RM angegebene Messspannung zu beachten!



Achtung!

Versorgungsspannungen, die nicht der Typenschildangabe entsprechen, können zu Fehlfunktionen und zur Zerstörung des Gerätes führen.



Der einstellbare Wert 0 für die primären Stromwandler ergibt keine sinnvollen Arbeitswerte und darf nicht verwendet werden.



Geräte, die auf automatischer Frequenzerkennung stehen, benötigen etwa 20 Sekunden bis die Netzfrequenz ermittelt wurde. In dieser Zeit halten die Messwerte die zugesicherte Messunsicherheit nicht ein.



Vor der Inbetriebnahme sind mögliche produktionsbedingte Inhalte der Energiezähler und der Min-/Maxwerte zu löschen!



Strom- und Spannungswandler

In der im Lieferumfang enthaltene Software GridVis können die Übersetzungsverhältnisse für jeden der drei Strom- bzw. Spannungsmesseingänge einzeln programmiert werden. Am Gerät ist nur das Übersetzungsverhältnis der jeweiligen Gruppe der Strommeseingänge bzw. der Spannungsmesseingänge einstellbar.

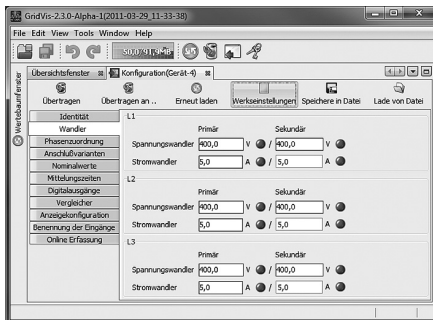


Abb. Anzeige zur Konfiguration der Strom- und Spannungswandler in der Software GridVis.

Stromwandler programmieren

In den Programmier-Modus wechseln

- Ein Wechsel in den Programmier-Modus erfolgt über das gleichzeitige Drücken der Tasten 1 und 2. Wurde ein Benutzer-Passwort programmiert, so erscheint die Passwortabfrage mit „000“. Die erste Ziffer des Benutzer-Passwortes blinkt und kann mit der Taste 2 geändert werden. Betätigt man die Taste 2 wird die nächste Ziffer ausgewählt und blinkt. Wurde die richtige Zahlenkombination eingegeben oder war kein Benutzer-Passwort programmiert, gelangt man in den Programmier-Modus.
- Die Symbole für den Programmier-Modus PRG und für den Stromwandler CT erscheinen.
- Mit Taste 1 wird die Auswahl bestätigt.
- Die erste Ziffer des Eingabebereiches für den Primärstrom blinkt.

Eingabe Stromwandler-Primärstrom

- Mit Taste 2 die blinkende Ziffer ändern.
- Mit Taste 1 die nächste zu ändernde Ziffer wählen. Die für eine Änderung ausgewählte Ziffer blinkt. Blinkt die gesamte Zahl, so kann das Komma mit Taste 2 verschoben werden.

Eingabe Stromwandler-Sekundärstrom



- Als Sekundärstrom kann nur 1A oder 5A eingestellt werden.
- Mit Taste 1 den Sekundärstrom wählen.
- Mit Taste 2 die blinkende Ziffer ändern.

Programm-Modus verlassen

- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 1 und 2 wird der Programm-Modus verlassen.

Spannungswandler programmieren

- Wechseln Sie wie beschrieben in den Programmier-Modus. Die Symbole für den Programmier-Modus PRG und für den Stromwandler CT erscheinen.
- Über die Taste 2 erfolgt das Umschalten auf die Spannungswandler-Einstellung.
- Mit Taste 1 wird die Auswahl bestätigt.
- Die erste Ziffer des Eingabebereiches für die Primärspannung blinkt. Analog der Zuordnung des Stromwandlerverhältnisses von Primär- zu Sekundärstrom kann das Verhältnis von Primär- zu Sekundärspannung des Spannungswandlers eingestellt werden.

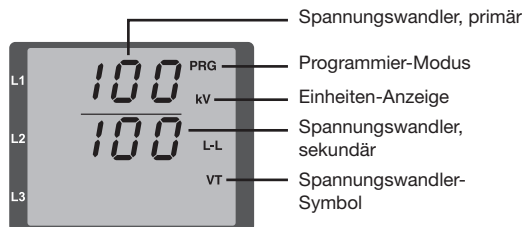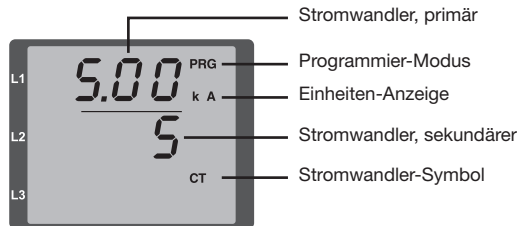

Parameter programmieren

In den Programmier-Modus wechseln

- Wechseln Sie wie beschrieben in den Programmier-Modus. Die Symbole für den Programmier-Modus PRG und für den Stromwandler CT erscheinen.
- Über die Taste 2 erfolgt das Umschalten auf die Spannungswandler-Einstellung. Bei wiederholtem Drücken der Taste 2 wird der erste Parameter der Parameterliste angezeigt.

Parameter ändern

- Die Auswahl mit Taste 1 bestätigen.
- Die zuletzt gewählte Adresse mit dem dazugehörigen Wert wird angezeigt.
- Die erste Ziffer der Adresse blinkt und kann mit Taste 2 verändert werden. Über Taste 1 findet eine Auswahl der Ziffer statt, die wiederum mit Taste 2 verändert werden kann.

Wert ändern

- Ist die gewünschte Adresse eingestellt, wird mit Taste 1 eine Ziffer des Wertes ausgewählt und mit Taste 2 geändert.

Programm-Modus verlassen

- Über das gleichzeitige Drücken der Tasten 1 und 2 wird der Programm-Modus verlassen.



Abb. Passwortabfrage
Wurde ein Passwort gesetzt, kann über die Tasten 1 und 2 dieses eingegeben werden.



Abb. Programmier-Modus Stromwandler
Über die Tasten 1 und 2 können Primär- und Sekundärstrom geändert werden (vgl. Seite 40).



Abb. Programmier-Modus Spannungswandler
Über die Tasten 1 und 2 können Primär- und Sekundärstrom geändert werden (vgl. Seite 41).



Abb. Programmier-Modus Parameteranzeige
Über die Tasten 1 und 2 können die einzelnen Parameter geändert werden (vgl. Seite 36).

Geräteadresse (Adr. 000)

Sind mehrere Geräte über die RS485-Schnittstelle miteinander verbunden, so kann ein Mastergerät diese Geräte nur aufgrund ihrer Geräteadresse unterscheiden. Innerhalb eines Netzes muss daher jedes Gerät eine andere Geräteadresse besitzen. Es können Adressen im Bereich 1 bis 247 eingestellt werden.



Der einstellbare Bereich der Geräteadresse liegt zwischen 0 und 255. Die Werte 0 und 248 bis 255 sind reserviert und dürfen nicht verwendet werden.

Baudrate (Adr. 001)

Für die RS485-Schnittstellen ist eine gemeinsame Baudrate einstellbar. Die Baudrate ist im Netz einheitlich zu wählen. Über die Adresse 003 kann die Anzahl der Stopbits (0=1Bit, 1=2Bits) gesetzt werden. Datenbits (8) und Parität (keine) sind fest voreingestellt.

| Einstellung | Baudrate |
|-------------|------------------------------|
| 0 | 9.6kbps |
| 1 | 19.2kbps |
| 2 | 38.4kbps |
| 3 | 57.6kbps |
| 4 | 115.2kbps (Werkseinstellung) |

Mittelwert

Für die Strom-, Spannungs- und Leistungsmesswerte werden Mittelwerte über einen einstellbaren Zeitraum gebildet. Die Mittelwerte sind mit einem Querstrich über dem Messwert gekennzeichnet.

Die Mittelungszeit kann aus einer Liste mit 9 festen Mittelungszeiten ausgewählt werden.

Mittelungszeit Strom (Adr. 040)

Mittelungszeit Leistung (Adr. 041)

Mittelungszeit Spannung (Adr. 042)

| Einstellung | Mittelungszeit/Sek. |
|-------------|------------------------|
| 0 | 5 |
| 1 | 10 |
| 2 | 15 |
| 3 | 30 |
| 4 | 60 |
| 5 | 300 |
| 6 | 480 (Werkseinstellung) |
| 7 | 600 |
| 8 | 900 |

Mittelungsverfahren

Das verwendete exponentielle Mittelungsverfahren erreicht nach der eingestellten Mittelungszeit mindestens 95% des Messwertes.

Min- und Maxwerte

Alle 10/12 Perioden werden alle Messwerte gemessen und berechnet. Zu den meisten Messwerten werden Min- und Maxwerte ermittelt.

Der Minwert ist der kleinste Messwert, der seit der letzten Löschung ermittelt wurde. Der Maxwert ist der größte Messwert, der seit der letzten Löschung ermittelt wurde. Alle Min- und Maxwerte werden mit den dazugehörigen Messwerten verglichen und bei Unter- bzw. Überschreitung überschrieben.

Die Min- und Maxwerte werden alle 5 Minuten in einem EEPROM ohne Datum und Uhrzeit gespeichert. Dadurch können durch einen Betriebsspannungsausfall nur die Min- und Maxwerte der letzten 5 Minuten verloren gehen.

Min- und Maxwerte löschen (Adr.506)

Wird auf die Adresse 506 eine „001“ geschrieben, werden alle Min- und Maxwerte gleichzeitig gelöscht. Eine Ausnahme bildet der Maxwert des Strommittelwertes. Der Maxwert des Strommittelwertes kann auch direkt im Anzeigenmenü durch langes Drücken der Taste 2 gelöscht werden.

Netzfrequenz (Adr. 034)

Für die automatische Ermittlung der Netzfrequenz muss am Spannungsmesseingang V1 eine Spannung L1-N von größer 10Veff anliegen.

Aus der Netzfrequenz wird dann die Abtastfrequenz für die Strom- und Spannungseingänge berechnet.

Fehlt die Messspannung, so kann keine Netzfrequenz ermittelt und damit keine Abtastfrequenz berechnet werden. Es kommt die quittierbare Fehlermeldung „500“. Spannung, Strom und alle anderen sich daraus ergebenden Werte werden auf Basis der letzten Frequenzmessung bzw. aufgrund von möglichen Leitungskopplungen berechnet und weiterhin angezeigt. Diese ermittelten Messwerte unterliegen jedoch nicht mehr der angegebenen Genauigkeit.

Ist eine erneute Messung der Frequenz möglich, wird die Fehlermeldung nach ca. 5 Sekunden nach Wiederkehr der Spannung automatisch ausgeblendet.

Der Fehler wird nicht angezeigt, wenn eine Festfrequenz eingestellt ist.

Einstellbereich: 0, 45 .. 65

0 = Automatische Frequenzbestimmung.

Die Netzfrequenz wird aus der Messspannung ermittelt.

45..65 = Festfrequenz

Die Netzfrequenz wird fest vorgewählt.


Energiezähler

Das UMG 96RM hat Energiezähler für Wirkenergie, Blindenergie und Scheinenergie.


AbleSEN der Wirkenergie

Summe Wirkenergie

*Die in diesem Beispiel
angezeigte Wirkenergie
beträgt: 12 345 678 kWh*



*Die in diesem Beispiel
angezeigte Wirkenergie
beträgt: 134 178 kWh*



Oberschwingungen

Oberschwingungen sind das ganzzahlige Vielfache einer Grundschwingung.

Beim UMG 96RM muss die Grundschwingung der Spannung im Bereich 45 bis 65Hz liegen. Auf diese Grundschwingung beziehen sich die berechneten Oberschwingungen der Spannungen und der Ströme. Oberschwingungen bis zum 40fachen der Grundschwingung werden erfasst.

Die Oberschwingungen für die Ströme werden in Ampere und die Oberschwingungen der Spannungen in Volt angegeben.

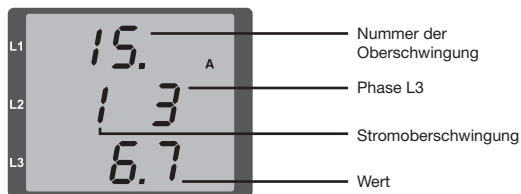


Abb. Anzeige der 15. Oberschwingung des Stromes in der Phase L3 (Beispiel).



Oberschwingungen werden nicht in der werksseitigen Voreinstellung angezeigt.

Oberschwingungsgehalt THD

THD ist das Verhältnis des Effektivwertes der Oberschwingungen zum Effektivwert der Grundschwingung.

Oberschwingungsgehalt des Stromes THDI:

$$THD_I = \frac{1}{|I_{fund}|} \sqrt{\sum_{n=2}^M |I_{n,Harm}|^2}$$

Oberschwingungsgehalt der Spannung THDU:

$$THD_U = \frac{1}{|U_{fund}|} \sqrt{\sum_{n=2}^M |U_{n,Harm}|^2}$$

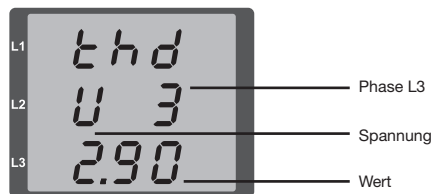


Abb. Anzeige des Oberschwingungsgehalt THD der Spannung aus der Phase L3 (Beispiel).

Messwert-Weiterschaltung

Alle 10/12 Perioden werden alle Messwerte berechnet und sind einmal in der Sekunde in den Messwertanzeigen abrufbar. Für den Abruf der Messwertanzeigen stehen zwei Methoden zur Verfügung:

- Die automatisch wechselnde Darstellung von ausgewählten Messwertanzeigen, hier als Messwert-Weiterschaltung bezeichnet.
- Die Auswahl einer Messwertanzeige über die Tasten 1 und 2 aus einem vorgewählten Anzeigen-Profil.

Beide Methoden stehen gleichzeitig zur Verfügung. Die Messwert-Weiterschaltung ist dann aktiv, wenn mindestens eine Messwertanzeige und mit einer Wechselzeit größer 0 Sekunden programmiert ist.

Wird eine Taste betätigt, so kann in den Messwertanzeigen des gewählten Anzeigen-Profiles geblättert werden. Wird für etwa 60 Sekunden keine Taste betätigt, so erfolgt die Umschaltung in die Messwert-Weiterschaltung und es werden nacheinander die Messwerte aus dem gewählten Anzeigen-Wechsel-Profil programmierten Messwertanzeigen zur Anzeige gebracht.

Wechselzeit (Adr. 039)

Einstellbereich : 0 .. 60 Sekunden

Sind 0 Sekunden eingestellt, so erfolgt kein Wechsel zwischen den für die Messwert-Weiterschaltung ausgewählten Messwertanzeigen.

Die Wechselzeit gilt für alle Anzeigen-Wechsel-Profile.

Anzeigen-Wechsel-Profil (Adr. 038)

Einstellbereich: 0 .. 3

0 - Anzeigen-Wechsel-Profil 1, vorbelegt.

1 - Anzeigen-Wechsel-Profil 2, vorbelegt.

2 - Anzeigen-Wechsel-Profil 3, vorbelegt.

3 - Anzeigen-Wechsel-Profil kundenspezifisch.

Messwertanzeigen

Nach einer Netzwiederkehr zeigt das UMG 96RM die erste Messwerttafel aus dem aktuellen Anzeigen-Profil an. Um die Auswahl der anzuzeigenden Messwerte übersichtlich zu halten, ist werkseitig nur eine Teil der zur Verfügung stehenden Messwerte für den Abruf in der Messwertanzeige vorprogrammiert. Werden andere Messwerte in der Anzeige des UMG 96RM gewünscht, so kann ein anderes Anzeigen-Profil gewählt werden.

Anzeigen-Profil (Adr. 037)

Einstellbereich: 0 .. 3

- 0 - Anzeigen-Profil 1, fest vorgelegt.
- 1 - Anzeigen-Profil 2, fest vorgelegt.
- 2 - Anzeigen-Profil 3, fest vorgelegt.
- 3 - Anzeigen-Profil kundenspezifisch.



Die kundenspezifischen Profile (Anzeigen-Wechsel-Profil und Anzeigen-Profil) können nur über die Software GridVis programmiert werden.



Profil-Einstellung

In der im Lieferumfang enthaltenen Software GridVis sind die Profile (Anzeigen-Wechsel-Profil und Anzeigen-Profil) anschaulich dargestellt. Innerhalb der Software sind über die Geräte-Konfiguration die Profile einstellbar; kundenspezifische Anzeigen-Profile sind zusätzlich programmierbar.

Für die Verwendung der Software GridVis ist eine Verbindung zwischen UMG 96RM und PC über die serielle Schnittstelle (RS485) erforderlich. Hierzu ist ein Schnittstellenwandler RS485/232, Art.-Nr. 15.06.015 oder RS485/USB, Art.-Nr. 15.06.025 notwendig.

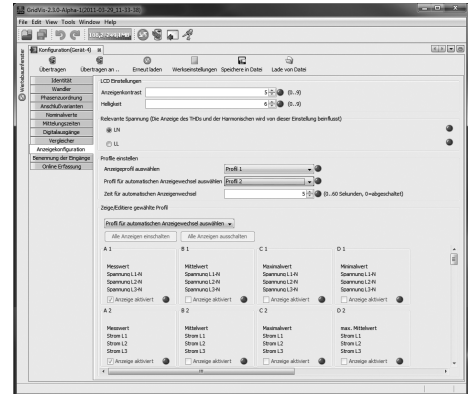


Abb. Anzeige der Profil-Einstellung in der Software GridVis.

Benutzer-Passwort (Adr. 050)

Um ein versehentliches Ändern der Programmierdaten zu erschweren, kann ein Benutzer-Passwort programmiert werden. Erst nach Eingabe des korrekten Benutzer-Passwortes, ist ein Wechsel in die nachfolgenden Programmier-Menüs möglich.

Werkseitig ist kein Benutzer-Passwort vorgegeben. In diesem Fall wird das Passwort-Menü übersprungen und man gelangt sofort in das Stromwandler-Menü.

Wurde ein Benutzer-Passwort programmiert, so erscheint das Passwort-Menü mit der Anzeige „000“.

Die erste Ziffer des Benutzer-Passwortes blinkt und kann mit der Taste 2 geändert werden. Betätigt man Taste 1 wird die nächste Ziffer ausgewählt und blinkt.

Erst wenn die richtige Zahlenkombination eingegeben wurde, gelangt man in das Programmier-Menü für den Stromwandler.

Passwort vergessen

Ist Ihnen das Passwort nicht mehr bekannt, so können Sie das Passwort nur noch über die PC-Software GridVis löschen.

Verbinden Sie hierzu das UMG96RM über eine geeignete Schnittstelle mit dem PC. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der GridVis.

Energiezähler löschen (Adr. 507)

Die Wirk-, Schein- und Blindenergiezähler können nur gemeinsam gelöscht werden.

Um den Inhalt der Energiezähler zu löschen, muss die Adresse 507 mit „001“ beschrieben werden.



Vor der Inbetriebnahme sind mögliche produktionsbedingte Inhalte der Energiezähler und der Min-/Maxwerte zu löschen!



Durch das Löschen der Energiezähler gehen diese Daten im Gerät verloren. Um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie diese Messwerte vor dem Löschen mit der GridVis Software auslesen und abspeichern.

Drehfeldrichtung

Die Drehfeldrichtung der Spannungen und die Frequenz der Phase L1 werden in einer Anzeige dargestellt.

Die Drehfeldrichtung gibt die Phasenfolge in Drehstromnetzen an. Üblicherweise liegt ein „rechtes Drehfeld“ vor. Im UMG 96RM wird die Phasenfolge an den Spannungsmesseingängen geprüft und angezeigt. Eine Bewegung der Zeichenkette im Uhrzeigersinn bedeutet ein „rechtes Drehfeld“ und eine Bewegung entgegen dem Uhrzeigersinn bedeutet ein „linkes Drehfeld“.

Die Drehfeldrichtung wird nur dann bestimmt, wenn die Mess- und Betriebsspannungseingänge vollständig angeschlossen sind. Fehlt eine Phase oder werden zwei gleiche Phasen angeschlossen, so wird die Drehfeldrichtung nicht ermittelt und die Zeichenkette steht in der Anzeige.



Abb. Anzeige der Netzfrequenz (50.0) und der Drehfeldrichtung




Abb. Keine Drehfeldrichtung feststellbar.

LCD Kontrast (Adr. 035)

Die bevorzugte Betrachtungsrichtung für die LCD Anzeige ist von „unten“. Der LCD Kontrast der LCD Anzeige kann durch den Anwender angepasst werden. Die Kontrasteinstellung ist im Bereich von 0 bis 9 in 1er Schritten möglich.

- 0 = Zeichen sehr hell
- 9 = Zeichen sehr dunkel

Werkseitige Voreinstellung: 5

Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung ermöglicht bei schlechten Sichtverhältnissen eine gute Lesbarkeit der LCD Anzeige. Die Helligkeit kann durch den Anwender in einem Bereich von 0 bis 9 in 1er Schritten gesteuert werden.

Das UMG 96RM besitzt zwei unterschiedliche Arten der Hintergrundbeleuchtung:

- Betriebsbeleuchtung und
- Standby-Beleuchtung

Betriebsbeleuchtung (Adr. 036):

Die Betriebsbeleuchtung wird durch einen Tastendruck oder beim Neustart aktiviert.

Standby-Beleuchtung (Adr. 747)

Die Aktivierung dieser Hintergrundbeleuchtung erfolgt nach einem frei wählbaren Zeitraum (Adr. 746). Wird innerhalb dieses Zeitraums keine Taste betätigt, so schaltet das Gerät in die Standby-Beleuchtung um.

Erfolgt ein Drücken der Tasten 1 - 3 wechselt das Gerät in die Betriebsbeleuchtung und der definierte Zeitraum wird neu gestartet.

Sind die Helligkeitswerte beider Beleuchtungsarten gleich, ist kein Wechsel zwischen der Hintergrund- und Standby-Beleuchtung zu erkennen.

| Adr. | Beschreibung | Einstellbereich | Voreinstellung |
|------|--|-----------------|----------------|
| 036 | Helligkeit bei Betriebsbeleuchtung | 0 .. 9 | 6 |
| 746 | Zeitraum nach dem in die Standby-Beleuchtung gewechselt wird | 60 .. 9999 Sek. | 900 Sek. |
| 747 | Helligkeit bei Standby-Beleuchtung | 0 .. 9 | 0 |

0 = minimale Helligkeit, 9 = maximale Helligkeit

Zeiterfassung

Das UMG 96RM erfasst die Betriebsstunden und die Gesamtlaufzeit jedes Vergleichers, wobei die Zeit

- der Betriebsstunden mit einer Auflösung von 0,1h gemessen und in Stunden angezeigt wird bzw.
- der Gesamtlaufzeit der Vergleichler in Sekunden dargestellt wird (beim Erreichen von 999999s erfolgt die Anzeige in Stunden).

Für die Abfrage über die Messwertanzeigen sind die Zeiten mit den Ziffern 1 bis 6 gekennzeichnet:

- keine = Betriebsstundenzähler
- 1 = Gesamtlaufzeit, Vergleichler 1A
- 2 = Gesamtlaufzeit, Vergleichler 2A
- 3 = Gesamtlaufzeit, Vergleichler 1B
- 4 = Gesamtlaufzeit, Vergleichler 2B
- 5 = Gesamtlaufzeit, Vergleichler 1C
- 6 = Gesamtlaufzeit, Vergleichler 2C

In der Messwertanzeige können maximal 99999.9 h (=11,4 Jahre) dargestellt werden.

Betriebsstundenzähler

Der Betriebsstundenzähler misst die Zeit in der das UMG 96RM Messwerte erfasst und anzeigt.

Die Zeit der Betriebsstunden wird mit einer Auflösung von 0,1h gemessen und in Stunden angezeigt. Der Betriebsstundenzähler kann nicht zurückgesetzt werden.

Gesamtlaufzeit Vergleicher

Die Gesamtlaufzeit eines Vergleichers ist die Summe aller Zeiten für die eine Grenzwertverletzung im Vergleichsergebnis stand.

Die Gesamtlaufzeiten der Vergleicher kann nur über die Software GridVis zurückgesetzt werden. Die Rücksetzung erfolgt für alle Gesamtlaufzeiten.

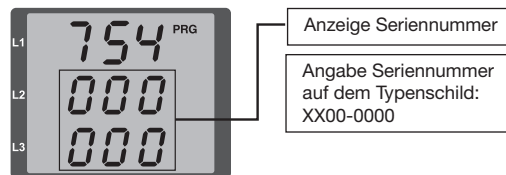


Abb. Messwertanzeige Betriebsstundenzähler
Das UMG 96RM zeigt im Betriebsstundenzähler die Zahl 140,8h an. Das entspricht 140 Stunden und 80 Industrieminuten. 100 Industrieminuten entsprechen 60 Minuten. In diesem Beispiel entsprechen danach die 80 Industrieminuten 48 Minuten.

Seriennummer (Adr. 754)

Die vom UMG 96RM angezeigte Seriennummer ist 6 stellig und ist ein Teil der auf dem Typenschild angezeigten Seriennummer.

Die Seriennummer kann nicht geändert werden.



Anzeige Seriennummer

Angabe Seriennummer auf dem Typenschild:
XX00-0000

Software Release (Adr. 750)

Die Software für das UMG 96RM wird kontinuierlich verbessert und erweitert. Der Softwarestand im Gerät wird mit einer 3-stelligen Nummer, der Software Release, gekennzeichnet. Die Software Release kann vom Benutzer nicht geändert werden.

Inbetriebnahme

Versorgungsspannung anlegen

- Die Höhe der Versorgungsspannung für das UMG 96RM ist dem Typenschild zu entnehmen.
- Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung schaltet das UMG 96RM auf die erste Messwertanzeige um.
- Erscheint keine Anzeige, so muss überprüft werden, ob die Versorgungsspannung im Nennspannungsbereich liegt.

Messspannung anlegen

- Spannungsmessungen in Netzen mit Nennspannungen über 300VAC gegen Erde müssen über Spannungswandler angeschlossen werden.
- Nach dem Anschluss der Messspannungen müssen die vom UMG 96RM angezeigten Messwerte für die Spannungen L-N und L-L mit denen am Spannungsmesseingang übereinstimmen.



Achtung!

Spannungen und Ströme die außerhalb des zulässigen Messbereiches liegen können zu Personenschäden führen und das Gerät zerstören.

Messstrom anlegen

Das UMG 96RM ist für den Anschluss von $\dots/1A$ und $\dots/5A$ Stromwandlern ausgelegt.

Über die Strommesseingänge können nur Wechselströme und keine Gleichströme gemessen werden.

Schließen Sie alle Stromwandlerausgänge außer einem kurz. Vergleichen Sie die vom UMG 96RM angezeigten Ströme mit dem angelegten Strom.

Der vom UMG 96RM angezeigte Strom muss unter Berücksichtigung des Stromwandlerübersetzungsverhältnisses mit dem Eingangsstrom übereinstimmen.

In den kurzgeschlossenen Strommesseingängen muss das UMG 96RM ca. null Ampere anzeigen.

Das Stromwandlerverhältnis ist werkseitig auf 5/5A eingestellt und muss gegebenenfalls an die verwendeten Stromwandler angepasst werden.



Achtung!

Versorgungsspannungen, die nicht der Typenschildangabe entsprechen, können zu Fehlfunktionen und zur Zerstörung des Gerätes führen.



Achtung!

Das UMG 96RM ist nicht für die Messung von Gleichspannungen geeignet.

Drehfeldrichtung

Überprüfen Sie in der Messwertanzeige des UMG 96RM die Richtung des Spannung-Drehfeldes. Üblicherweise liegt ein „rechtes“ Drehfeld vor.

Phasenzuordnung prüfen

Die Zuordnung Außenleiter zu Stromwandler ist dann richtig, wenn man einen Stromwandler sekundärseitig kurzschließt und der vom UMG 96RM angezeigte Strom in der dazugehörigen Phase auf 0A sinkt.

Kontrolle der Leistungsmessung

Schließen Sie alle Stromwandlerausgänge, außer einem kurz und überprüfen Sie die angezeigten Leistungen. Das UMG 96RM darf nur eine Leistung in der Phase mit dem nicht kurzgeschlossenen Stromwandlereingang anzeigen. Trifft dies nicht zu, überprüfen Sie den Anschluss der Messspannung und des Messstromes.

Stimmt der Betrag der Wirkleistung aber das Vorzeichen der Wirkleistung ist negativ, so kann das zwei Ursachen haben:

- Die Anschlüsse S1(k) und S2(l) am Stromwandler sind vertauscht.
- Es wird Wirkenergie ins Netz zurückgeliefert.

Messung überprüfen

Sind alle Spannungs- und Strommesseingänge richtig angeschlossen, so werden auch die Einzel- und Summenleistungen richtig berechnet und angezeigt.

Überprüfen der Einzelleistungen

Ist ein Stromwandler dem falschen Außenleiter zugeordnet, so wird auch die dazugehörige Leistung falsch gemessen und angezeigt.

Die Zuordnung Außenleiter zu Stromwandler am UMG 96RM ist dann richtig, wenn keine Spannung zwischen dem Aussenleiter und dem dazugehörigen Stromwandler (primär) anliegt.

Um sicherzustellen, dass ein Außenleiter am Spannungsmesseingang dem richtigen Stromwandler zugeordnet ist, kann man den jeweiligen Stromwandler sekundärseitig kurzschließen. Die vom UMG 96RM angezeigte Scheinleistung muss dann in dieser Phase Null sein.

Wird die Scheinleistung richtig angezeigt aber die Wirkleistung mit einem „-“ Vorzeichen, dann sind die Stromwandlerklemmen vertauscht oder es wird Leistung an das Energieversorgungsunternehmen geliefert.

Überprüfen der Summenleistungen

Werden alle Spannungen, Ströme und Leistungen für die jeweiligen Außenleiter richtig angezeigt, so müssen auch die vom UMG 96RM gemessenen Summenleistungen stimmen. Zur Bestätigung sollten die vom UMG 96RM gemessenen Summenleistungen mit den Arbeiten der in der Einspeisung sitzenden Wirk- und Blindleistungszähler verglichen werden.

RS485-Schnittstelle

Über das MODBUS RTU Protokoll mit CRC-Check an der RS485 Schnittstelle kann auf die Daten aus der Parameter- und der Messwertliste zugegriffen werden.

Adressbereich: 1 .. 247

Werkseitige Voreinstellung : 1

Werkseitig ist die Geräteadresse 1 und die Baudrate auf 115,2 kbps eingestellt.

Modbus-Funktionen (Slave)

04 Read Input Registers

06 Preset Single Register

16 (10Hex) Preset Multiple Registers

23 (17Hex) Read/Write 4X Registers

Die Reihenfolge der Bytes ist High- vor Lowbyte (Motorola Format).

Übertragungsparameter:

Datenbits: 8

Parität: keine

Stopbits (UMG 96RM): 2

Stopbits extern: 1 oder 2

Zahlenformate: short 16 bit ($-2^{15}.. 2^{15} - 1$)

float 32 bit (IEEE 754)



Broadcast (Adresse 0) wird vom Gerät nicht unterstützt.



Die Telegrammlänge darf 256 Byte nicht überschreiten.

Beispiel: Auslesen der Spannung L1-N

Die Spannung L1-N ist in der Messwertliste unter der Adresse 19000 abgelegt. Die Spannung L1-N ist im FLOAT Format abgelegt.

Die Geräteadresse des UMG 96RM wird hier mit Adresse = 01 angenommen.

Die „Query Message“ sieht dann wie folgt aus:

| Bezeichnung | Hex | Bemerkung |
|---------------|-----|-----------------------|
| Geräteadresse | 01 | UMG 96RM, Adresse = 1 |
| Funktion | 03 | „Read Holding Reg.“ |
| Startadr. Hi | 4A | 19000dez = 4A38hex |
| Startadr. Lo | 38 | |
| Anz. Werte Hi | 00 | 2dez = 0002hex |
| Anz. Werte Lo | 02 | |
| Error Check | - | |

Die „Response“ des UMG96 RM kann dann wie folgt aussehen:

| Bezeichnung | Hex | Bemerkung |
|-------------------|-----|-----------------------|
| Geräteadresse | 01 | UMG 96RM, Adresse = 1 |
| Funktion | 03 | |
| Byte Zähler | 06 | |
| Data | 00 | 00hex = 00dez |
| Data | E6 | E6hex = 230dez |
| Error Check (CRC) | - | |

Die von der Adresse 19000 zurückgelesene Spannung L1-N beträgt 230V.

Digitalausgänge

Das UMG 96RM hat zwei Digitalausgänge. Den Digitalausgängen können wahlweise folgende Funktionen zugeordnet werden:

Digitalausgang 1

Adr. 200 = 0 Ergebnis der Vergleicherguppe 1
 Adr. 200 = 1 Impulsausgang
 Adr. 200 = 2 Wert aus einer externen Quelle

Digitalausgang 2

Adr. 202 = 0 Ergebnis der Vergleicherguppe 2
 Adr. 202 = 1 Impulsausgang
 Adr. 202 = 2 Wert aus einer externen Quelle


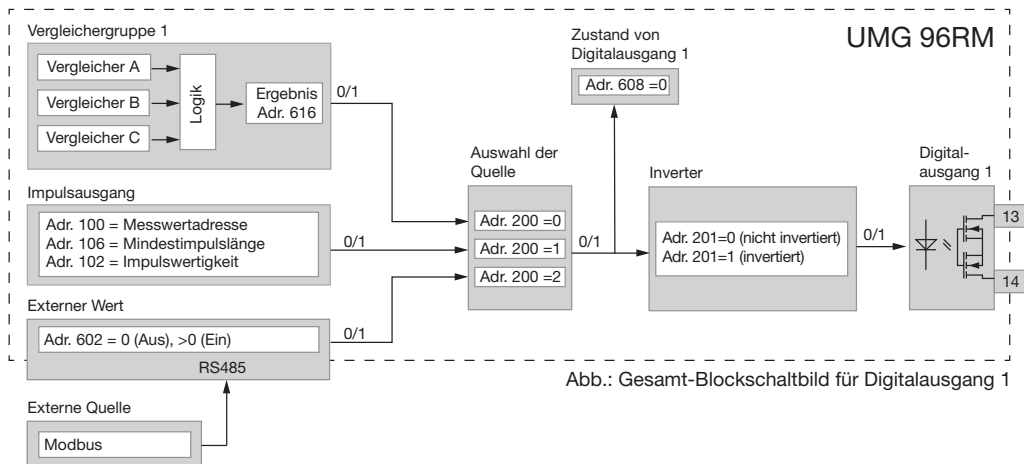


Abb.: Gesamt-Blockschaltbild für Digitalausgang 1

Digitalausgänge - Zustandsanzeigen

Der Zustand der Schaltausgänge wird in der Anzeige des UMG 96RM durch Kreissymbole dargestellt.

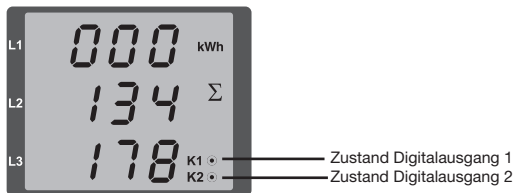

Da die Anzeige nur einmal pro Sekunde aktualisiert wird, können schnellere Zustandsänderungen der Ausgänge nicht angezeigt werden.

Zustände am Digitalausgang

- Es kann ein Strom von <math><1\text{mA}</math> fließen.
Digitalausgang 1: Adr. 608 = 0
Digitalausgang 2: Adr. 609 = 0
- Es kann ein Strom von bis zu 50mA fließen.
Digitalausgang 1: Adr. 608 = 1
Digitalausgang 2: Adr. 609 = 1

Impulsausgang

Die Digitalausgänge können u.a. auch für die Ausgabe von Impulsen zur Zählung des Energieverbrauchs genutzt werden. Dazu wird nach dem Erreichen einer bestimmten, einstellbaren Energiemenge ein Impuls von definierter Länge am Ausgang angelegt. Um einen Digitalausgang als Impulsausgang zu verwenden müssen Sie verschiedene Einstellungen vornehmen.

- Digitalausgang,
- Auswahl der Quelle,
- Messwert-Auswahl,
- Impulslänge,
- Impulswertigkeit.

Messwert-Auswahl (Adr.100, 101)

Tragen Sie hier die Adresse des Leistungswertes ein, der als Arbeits-Impuls ausgegeben werden soll. Siehe Tabelle 2.

Auswahl der Quelle (Adr.200, 202)

Hier tragen Sie ein, welche Quelle den Messwert liefert, der auf dem Digitalausgang ausgegeben werden soll.

Wählbare Quellen:

- Vergleicherguppe
- Impuls
- Externe Quelle

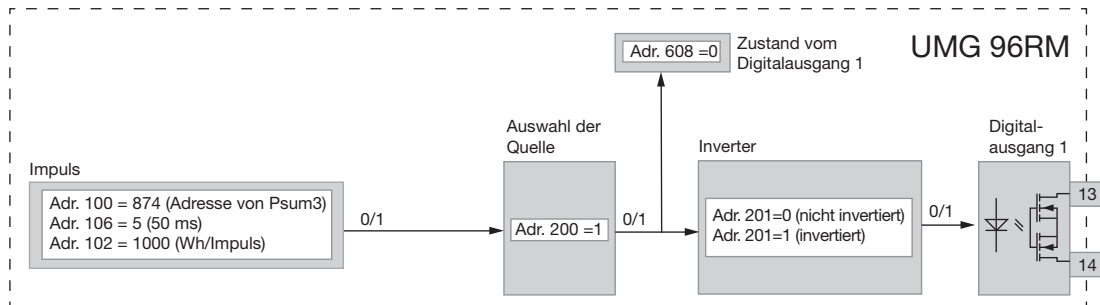


Abb.: Blochschaftbild; Beispiel Digitalausgang 1 als Impulsausgang.

Impulslänge (Adr.106)

Die Impulslänge ist für beide Impulsausgänge gültig und wird über die Parameteradresse 106 fest eingestellt.


Einstellbereich: 1 .. 1000 1 = 10ms
 Voreinstellung: 5 = 50ms

Die typische Impulslänge für S0-Impulse beträgt 30ms.

Impulspause

Die Impulspause ist mindestens so groß wie die gewählte Impulslänge.

Die Impulspause ist abhängig von der z. B. gemessenen Energie und kann Stunden oder Tage betragen.



Impulsabstand

Der Impulsabstand ist innerhalb der gewählten Einstellungen proportional zur Leistung.



Messwert-Auswahl

Bei der Programmierung mit der GridVis bekommen Sie eine Auswahl von Arbeitswerten die aber aus den Leistungswerten abgeleitet sind.

Aufgrund der Mindest-Impulslänge und der Mindest-Impulspause, ergeben sich für die maximale Anzahl an Impulsen pro Stunde die Werte in der Tabelle.

| Impulslänge | Impulspause | Max. Impulse/h |
|-------------|-------------|-------------------|
| 10 ms | 10 ms | 180 000 Impulse/h |
| 30 ms | 30 ms | 60 000 Impulse/h |
| 50 ms | 50 ms | 36 000 Impulse/h |
| 100 ms | 100 ms | 18 000 Impulse/h |
| 500 ms | 500 ms | 3600 Impulse/h |
| 1 s | 1 s | 1800 Impulse/h |
| 10 s | 10 s | 180 Impulse/h |

Beispiele für die maximal mögliche Impulsanzahl pro Stunde.

Impulswertigkeit (Adr.102, 104)

Mit der Impulswertigkeit geben Sie an, wieviel Energie (Wh oder varh) einem Impuls entsprechen soll.

Die Impulswertigkeit wird durch die maximale Anschlußleistung und die maximale Impulsanzahl pro Stunde bestimmt.

Wenn Sie die Impulswertigkeit mit einem positiven Vorzeichen angeben, werden nur dann Impulse ausgegeben wenn auch der Messwert ein positives Vorzeichen hat.

Wenn Sie die Impulswertigkeit mit einem negativen Vorzeichen angeben, werden nur dann Impulse ausgegeben wenn auch der Messwert ein negatives Vorzeichen hat.

$$\text{Impulswertigkeit} = \frac{\text{max. Anschlußleistung}}{\text{max. Impulsanzahl/h}} \quad [\text{Impulse/Wh}]$$



Da der Wirkenergiezähler mit Rücklaufsperr arbeitet, werden nur bei Bezug von elektrischer Energie Impulse ausgegeben.



Da der Blindenergiezähler mit Rücklaufsperr arbeitet, werden nur bei induktiver Last Impulse ausgegeben.

Impulswertigkeit ermitteln

Festlegen der Impulslänge

Legen Sie die Impulslänge entsprechend den Anforderungen des angeschlossenen Impulsempfängers fest. Bei einer Impulslänge von z.B. 30 ms, kann das UMG96RM eine maximale Anzahl von 60000 Impulsen (siehe Tabelle "maximale Impulsanzahl" pro Stunde abgeben.

Ermittlung der maximalen Anschlussleistung

Beispiel:

$$\begin{aligned} \text{Stromwandler} &= 150/5\text{A} \\ \text{Spannung L-N} &= \text{max. } 300\text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Leistung pro Phase} &= 150\text{ A} \times 300\text{ V} \\ &= 45\text{ kW} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Leistung bei 3 Phasen} &= 45\text{kW} \times 3 \\ \text{Maximale Anschlußleistung} &= 135\text{kW} \end{aligned}$$

Berechnen der Impulswertigkeit

$$\text{Impulswertigkeit} = \frac{\text{max. Anschlußleistung}}{\text{max. Impulsanzahl/h}} \quad [\text{Impulse/Wh}]$$

$$\begin{aligned} \text{Impulswertigkeit} &= 135\text{kW} / 60000\text{ Imp/h} \\ \text{Impulswertigkeit} &= 0,00225\text{ Impulse/kWh} \\ \text{Impulswertigkeit} &= 2,25\text{ Impulse/Wh} \end{aligned}$$

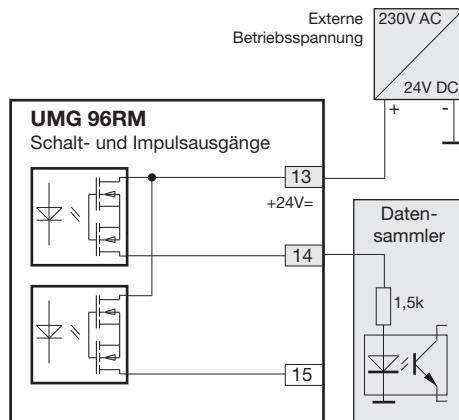


Abb.: Anschlussbeispiel für die Beschaltung als Impulsausgang.




Bei der Verwendung der digitalen Ausgänge als Impulsausgang darf die Hilfsspannung (DC) nur eine max. Restwertigkeit von 5% besitzen.

Grenzwertüberwachung

Für eine Grenzwertüberwachung stehen Ihnen zwei Vergleicherguppen zur Verfügung.

Die Vergleicherguppe 1 ist dem Digitalausgang 1 und die Vergleicherguppe 2 ist dem Digitalausgang 2 fest zugeordnet.

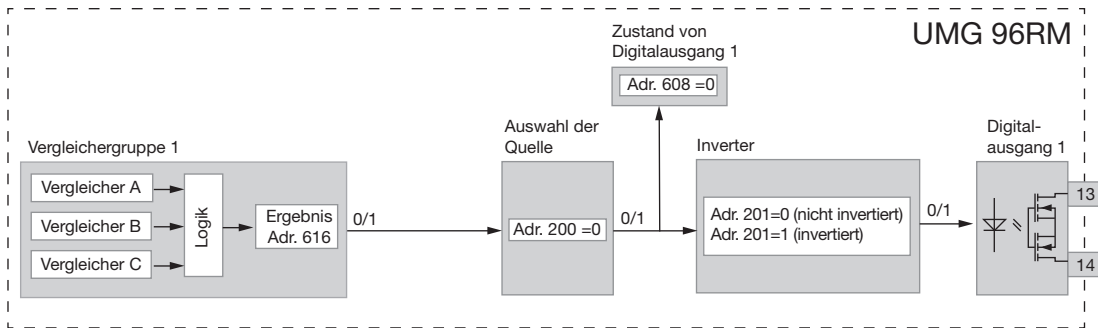

Blockschaltbild: Verwendung des Digitalausganges 1 zur Grenzwertüberwachung.

Beispiel: Stromüberwachung im N

Wird der Strom im N für 60 Sekunden größer als 100A, so soll der Digitalausgang 1 für mindestens 2 Minuten schalten.

Folgende Programmierungen müssen vorgenommen werden:

1. Vergleicherguppe 1

Wir wählen für die Grenzwertüberwachung die Vergleicherguppe 1. Die Vergleicherguppe wirkt nur auf den Digitalausgang 1.

Da nur ein Grenzwert überwacht wird, wählen wir den Vergleich A und programmieren diesen wie folgt:

Die Adresse des zu überwachenden Messwertes von Vergleich A:

Adr. 110 = 866 (Adresse des Strom im N)

Die Messwerte für die Vergleich B und C werden mit 0 belegt.

Adr. 116 = 0 (Der Vergleich B ist inaktiv)

Adr. 122 = 0 (Der Vergleich C ist inaktiv)

Der einzuhaltende Grenzwert.

Adr. 108 = 100 (100A)

Für eine Mindesteinschaltzeit von 2 Minuten soll der Digitalausgang 1 bei einer Überschreitung des Grenzwertes geschaltet bleiben.

Adr. 111 = 120 Sekunden

Für die Vorlaufzeit von 60 Sekunden soll Überschreitung mindestens anliegen.

Adr. 112 = 60 Sekunden

Den Operator für den Vergleich zwischen Messwert und Grenzwert.

Adr. 113 = 0 (entspricht >=)

2. Auswahl der Quelle

Wählen Sie als Quelle die Vergleicherguppe 1 aus.

Adr. 200 = 0 (Vergleicherguppe 1)

3. Inverter

Das Ergebnis aus der Vergleicherguppe 1 kann hier zusätzlich invertiert werden. Wir invertieren das Ergebnis nicht.

Adr. 201 = 0 (nicht invertiert)

4. Vergleich verknüpfen

Die Vergleich B und C wurden nicht gesetzt und sind gleich Null.

Durch die ODER-Verknüpfung der Vergleich A, B und C wird als Vergleicheresultat das Ergebnis von Vergleich A ausgegeben.

Adr. 107 = 0 (ODER verknüpfen)

Ergebnis


Wird der Strom im N für mehr als 60 Sekunden größer als 100A, so schaltet der Digitalausgang 1 für mindestens 2 Minuten. Der Digitalausgang 1 wird leitend. Es kann Strom fließen.

Vergleicher

Zur Überwachung von Grenzwerten stehen zwei Vergleichergruppen mit je 3 Vergleichern zur Verfügung. Die Ergebnisse der Vergleich A, B und C können UND oder ODER verknüpft werden.

Das Verknüpfungsergebnis der Vergleichergruppe 1 kann dem Digitalausgang 1 und das Verknüpfungsergebnis der Vergleichergruppe 2 kann dem Digitalausgang 2 zugewiesen werden.

Jedem Vergleicherguppen-Ausgang kann zusätzlich die Funktion „Display-Blinken“ zugeordnet werden. Hierbei erfolgt bei einem aktiven Vergleich-Ausgang ein Wechsel der Hintergrundbeleuchtung zwischen maximaler und minimaler Helligkeit (Adr. 145).

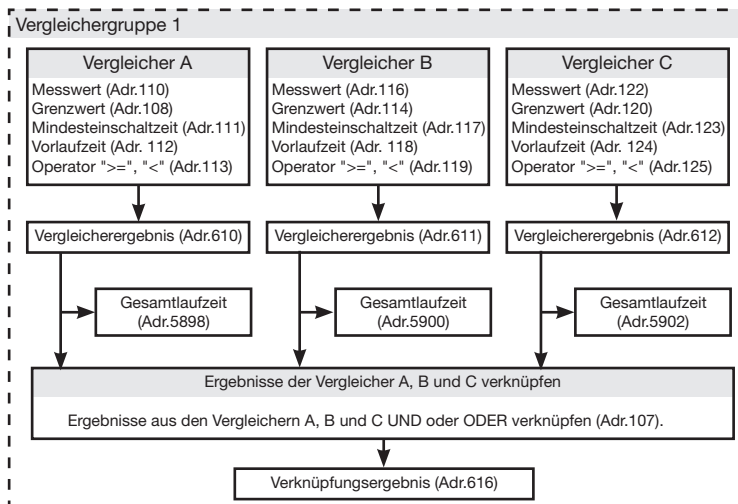

Wir empfehlen Einstellungen zur Grenzwertüberwachung über die GridVis vorzunehmen.



Am UMG 96RM lassen sich nur 3 stellige Parameteradressen eingeben. Mit der GridVis können 4 stellige Parameteradressen eingeben werden.

- **Messwert (Adr. 110,116,122,129,135,141)**

Im Messwert steht die Adresse des zu überwachten Messwertes.

Messwert = 0 der Vergleichler ist inaktiv.

- **Grenzwert (Adr. 108,114,120,127,133,139)**

In den Grenzwert schreiben Sie den Wert der mit dem Messwert verglichen werden soll.

- **Mindesteinschaltzeit (Adr. 111,117,123,130,136,142)**

Für die Dauer der Mindesteinschaltzeit bleibt das Verknüpfungsergebnis (Bsp. Adr.610) erhalten.

Einstellbereich: 1 bis 32000 Sekunden

- **Vorlaufzeit (Adr. 112,118,124,131,137,143)**

Für mindestens die Dauer der Vorlaufzeit muss eine Grenzwertverletzung vorliegen, dann erst wird das Vergleichsergebnis geändert.

Der Vorlaufzeit können Zeiten im Bereich 1 bis 32000 Sekunden zugewiesen werden.

- **Operator (Adr.113,119,125,132,138,144)**

Für den Vergleich von Messwert und Grenzwert stehen zwei Operatoren zur Verfügung.

Operator = 0 entspricht größer gleich (\geq)

Operator = 1 entspricht kleiner ($<$)

- **Vergleicherergebnis (Adr.610,611,612,613,614,615)**

Das Ergebnis aus dem Vergleich zwischen Messwert und Grenzwert steht im Vergleichsergebnis.

Dabei entspricht:

0 = Es liegt keine Grenzwertverletzung vor.

1 = Es liegt eine Grenzwertverletzung vor.

- **Gesamtlaufzeit**

Die Summe aller Zeiten für die eine Grenzwertverletzung im Vergleichsergebnis stand.

- **Verknüpfen (Adr. 107,126)**


Die Ergebnisse der Vergleichler A, B und C UND oder ODER verknüpfen.

- **Verknüpfen (Adr. 107,126)**

Die Ergebnisse der Vergleichler A, B und C UND oder ODER verknüpfen.

- **Gesamtverknüpfungsergebnis (Adr.616,617)**

Die verknüpften Vergleichsergebnisse der Vergleichler A, B und C stehen im Gesamtverknüpfungsergebnis.

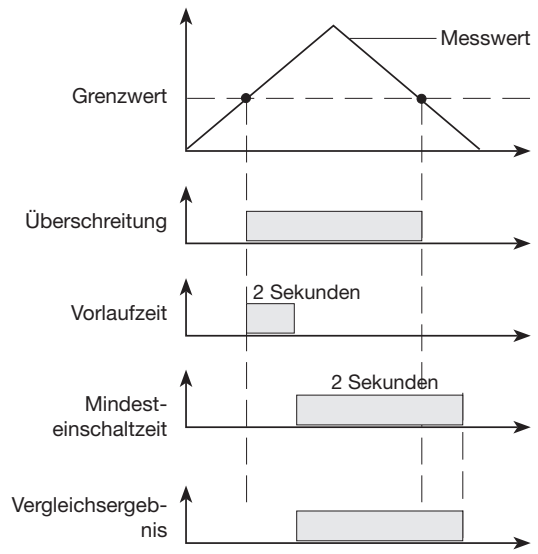

Service und Wartung

Das Gerät wird vor der Auslieferung verschiedenen Sicherheitsprüfungen unterzogen und mit einem Siegel gekennzeichnet. Wird ein Gerät geöffnet, so müssen die Sicherheitsprüfungen wiederholt werden. Eine Gewährleistung wird nur für ungeöffnete Geräte übernommen.

Instandsetzung und Kalibration

Instandsetzungsarbeiten und Kalibration können nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Frontfolie

Die Reinigung der Frontfolie kann mit einem weichen Tuch und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln erfolgen. Säuren und säurehaltige Mittel dürfen zum Reinigen nicht verwendet werden.

Entsorgung

Das UMG 96RM kann als Elektronikschrott gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Wiederverwertung zugeführt werden. Die Lithiumbatterie muss getrennt entsorgt werden.

Firmware-Update

Falls für Ihr UMG 96RM ein Firmware-Update durchgeführt werden muss, so können Sie dies mit der zum Lieferumfang gehörenden Software GridVis über den Menüpunkt *Extras/Gerät aktualisieren* durchführen.

Service

Sollten Fragen auftreten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller.

Für die Bearbeitung von Fragen benötigen wir von Ihnen unbedingt folgende Angaben:


- Gerätebezeichnung (siehe Typenschild),
- Seriennummer (siehe Typenschild),
- Software Release (siehe Messwertanzeige),
- Messspannung und Versorgungsspannung,
- genaue Fehlerbeschreibung.

Fehlermeldungen


Das UMG 96RM zeigt im Display drei verschiedene Fehlermeldungen:

- Warnungen,
- schwerwiegende Fehler und
- Messbereichsüberschreitungen.

Bei Warnungen und schwerwiegenden Fehlern wird die Fehlermeldung durch das Symbol „EEE“ gefolgt mit einer Fehlernummer dargestellt.

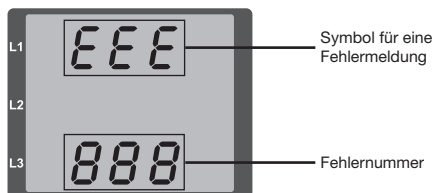

Die dreistellige Fehlernummer setzt sich aus der Fehlerbeschreibung und - falls vom UMG 96RM feststellbar - einer oder mehreren Fehlerursachen zusammen.

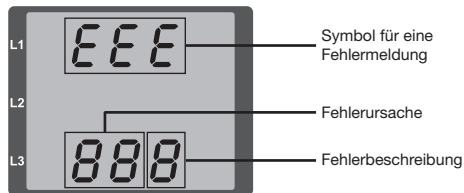

Beispiel Fehlermeldung 911:

Die Fehlernummer setzt sich aus dem schwerwiegenden Fehler 910 und der internen Fehlerursache 0x01 zusammen.

In diesem Beispiel ist ein Fehler beim Lesen der Kalibrierung aus dem EEPROM aufgetreten. Das Gerät muss zur Überprüfung an den Hersteller geschickt werden.



Warnungen

Warnungen sind weniger schwerwiegende Fehler und können mit der Taste 1 oder Taste 2 quittiert werden. Die Erfassung und Anzeige von Messwerten läuft weiter. Dieser Fehler wird nach jeder Spannungswiederkehr neu angezeigt.

| Fehler | Fehlerbeschreibung |
|------------|---|
| EEE 500 | Die Netzfrequenz konnte nicht ermittelt werden. Mögliche Ursachen: Die Spannung an L1 ist zu klein. Die Netzfrequenz liegt nicht im Bereich 45 bis 65Hz. |

Schwerwiegende Fehler

Das Gerät muss zur Überprüfung an den Hersteller geschickt werden.

| Fehler | Fehlerbeschreibung |
|------------|-------------------------------------|
| EEE 910 | Fehler beim Lesen der Kalibrierung. |

Interne Fehlerursachen


Das UMG 96RM kann in manchen Fällen die Ursache für einen internen Fehler feststellen und dann mit folgendem Fehlercode melden. Das Gerät muss zur Überprüfung an den Hersteller geschickt werden.

| Fehler | Fehlerbeschreibung |
|--------|-------------------------------|
| 0x01 | EEPROM antwortet nicht. |
| 0x02 | Adressbereichsüberschreitung. |
| 0x04 | Checksummenfehler. |
| 0x08 | Fehler im internen I2C-Bus. |

Messbereichsüberschreitung

Messbereichsüberschreitungen werden so lange sie vorliegen angezeigt und können nicht quittiert werden. Eine Messbereichsüberschreitung liegt dann vor, wenn mindestens einer der drei Spannungs- oder Stromessegänge ausserhalb seines spezifizierten Messbereiches liegt.

Mit den Pfeilen „nach oben“ wird die Phase markiert in welcher die Messbereichsüberschreitung aufgetreten ist. Die Symbole „V“ und „A“ zeigen, ob die Messbereichsüberschreitung im Strom- oder Spannungspfad aufgetreten ist.

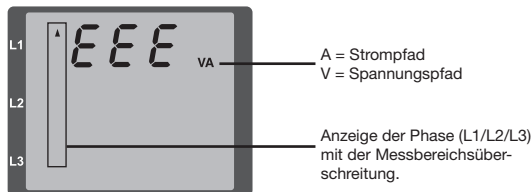

Grenzwerte für Messbereichsüberschreitung:

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| I | = | 7 Aeff |
| U _{L-N} | = | 520 V _{L-N} |

Beispiele

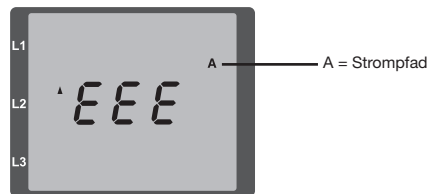


Abb.: Anzeige Messbereichsüberschreitung im Strompfad der 2. Phase (I2).

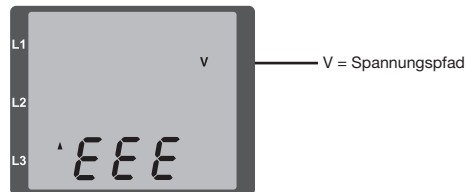


Abb.: Anzeige Messbereichsüberschreitung im Spannungspfad L3.

Parameter Messbereichsüberschreitung

Eine weiterführende Fehlerbeschreibung wird kodiert im Parameter Messbereichsüberschreitung (Adr. 600) nach folgendem Format abgelegt:

| 0x | F | F | F | F | F | F | F | F |
|----------|---|--------|---|------------------|---|---|---|---|
| Phase 1: | | 1 | | 1 | | | | |
| Phase 2: | | 2 | | 2 | | | | |
| Phase 3: | | 4 | | 4 | | | | |
| | | Strom: | | U _{L-N} | | | | |

Beispiel: Fehler in Phase 2 im Strompfad:

0x**F2FFFFFF**

Beispiel: Fehler in Phase 3 im Spannungspfad UL-N:

0x**FFF4FFFF**

Vorgehen im Fehlerfall

| Fehlermöglichkeit | Ursache | Abhilfe |
|--|--|---|
| Keine Anzeige | Externe Sicherung für die Versorgungsspannung hat ausgelöst. | Sicherung ersetzen. |
| Keine Stromanzeige | Messspannung nicht angeschlossen. | Messspannung anschließen. |
| | Messstrom nicht angeschlossen. | Messstrom anschließen. |
| Angezeigter Strom ist zu groß oder zu klein. | Strommessung in der falschen Phase. | Anschluss überprüfen und ggf. korrigieren. |
| | Stromwandlerfaktor falsch programmiert. | Stromwandler-Übersetzungsverhältnis am Stromwandler ablesen und programmieren. |
| | Der Stromschiefeitwert am Messeingang wurde durch Stromüberschwingungen überschritten. | Stromwandler mit einem größeren Stromwandler-Übersetzungsverhältnis einbauen. |
| | Der Strom am Messeingang wurde unterschritten. | Stromwandler mit einem kleineren Stromwandler-Übersetzungsverhältnis einbauen. |
| Angezeigte Spannung ist zu klein oder zu groß. | Messung in der falschen Phase. | Anschluss überprüfen und ggf. korrigieren. |
| | Spannungswandler falsch programmiert. | Spannungswandler-Übersetzungsverhältnis am Spannungswandler ablesen und programmieren. |
| Angezeigte Spannung ist zu klein. | Messbereichsüberschreitung. | Spannungswandler verwenden. |
| | Der Spannungsschiefeitwert am Messeingang wurde durch Oberschwingungen überschritten. | Achtung! Es muss sichergestellt sein, dass die Messeingänge nicht überlastet werden. |

| Fehlermöglichkeit | Ursache | Abhilfe |
|--|---|---|
| Phasenverschiebung ind/kap. | Strompfad ist dem falschen Spannungspfad zugeordnet. | Anschluss überprüfen und ggf. korrigieren. |
| Wirkleistung zu klein oder zu groß. | Das programmierte Stromwandler-Übersetzungsverhältnis ist falsch. | Stromwandler-Übersetzungsverhältnis am Stromwandler ablesen und programmieren |
| | Der Strompfad ist dem falschen Spannungspfad zugeordnet. | Anschluss überprüfen und ggf. korrigieren. |
| | Das programmierte Spannungswandler-Übersetzungsverhältnis ist falsch. | Spannungswandler-Übersetzungsverhältnis am Spannungswandler ablesen und programmieren. |
| Wirkleistung Bezug / Lieferung ist vertauscht. | Mindestens ein Stromwandleranschluss ist vertauscht. | Anschluss überprüfen und ggf. korrigieren. |
| | Ein Strompfad ist dem falschen Spannungspfad zugeordnet. | Anschluss überprüfen und ggf. korrigieren. |
| Ein Ausgang reagiert nicht. | Der Ausgang wurde falsch programmiert. | Programmierung überprüfen und ggf. korrigieren. |
| | Der Ausgang wurde falsch angeschlossen. | Anschluss überprüfen und ggf. korrigieren. |
| „EEE“ im Display | Siehe Fehlermeldungen. | |
| Keine Verbindung zum Gerät. | Falsche Geräteadresse | Geräteadresse korrigieren. |
| | Unterschiedliche Bus-Geschwindigkeiten (Baudrate) | Geschwindigkeit (Baudrate) korrigieren. |
| | Falsches Protokoll. | Protokoll korrigieren. |
| | Terminierung fehlt. | Bus mit Abschlusswiderstand abschließen. |
| Trotz obiger Maßnahmen funktioniert das Gerät nicht. | Gerät defekt. | Gerät zur Überprüfung an den Hersteller mit einer genauen Fehlerbeschreibung einschicken. |

Technische Daten

| Allgemein | |
|---|--|
| Nettogewicht | 265g |
| Nettogewicht (mit aufgesetzten Steckverbindern) | 300g |
| Geräteabmessungen | ca. l = 42mm, b = 97mm, h = 100mm |
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | 40000h (50% der ursprünglichen Helligkeit) |

| Transport und Lagerung | |
|--|-----------------------|
| Die folgenden Angaben gelten für Geräte, die in der Originalverpackung transportiert bzw. gelagert werden. | |
| Freier Fall | 1m |
| Temperatur | K55 (-25°C bis +70°C) |
| Relative Luftfeuchte | 0 bis 90 % RH |

| Umgebungsbedingungen im Betrieb | |
|--|---|
| Das UMG 96RM ist für den wettergeschützten, ortsfesten Einsatz vorgesehen. Schutzklasse II nach IEC 60536 (VDE 0106, Teil 1). | |
| Bemessungstemperaturbereich | K55 (-10°C .. +55°C) |
| Relative Luftfeuchte | 0 bis 75 % RH |
| Betriebshöhe | 0 .. 2000m über NN |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Einbaulage | beliebig |
| Lüftung | eine Fremdbelüftung ist nicht erforderlich. |
| Fremdkörper- und Wasserschutz | |
| - Front | IP40 nach EN60529 |
| - Rückseite | IP20 nach EN60529 |

| Versorgungsspannung | |
|---|--|
| Installations Überspannungskategorie | 300V CAT II |
| Absicherung der Versorgungsspannung (Sicherung) | 6A Char. B (zugelassen nach UL/IEC) |
| Nennbereich | 20V - 250V (45..65Hz) oder DC 20V - 300V |
| Arbeitsbereich | +/-10% vom Nennbereich |
| Leistungsaufnahme | max. 13VA / 3W |

| Anschlussvermögen der Klemmstellen (Versorgungsspannung) | |
|---|--|
| Anschließbare Leiter. Pro Klemmstelle darf nur ein Leiter angeschlossen werden! | |
| Eindrähtige, mehrdrähtige, feindrähtige | 0,2 - 2,5mm ² , AWG 26 - 12 |
| Stiftkabelschuhe, Aderendhülsen | 0,2 - 2,5mm ² |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 - 0,5Nm |
| Abisolierlänge | 7mm |

| Ausgänge | |
|---|-------------------------|
| 2 Digitale Ausgänge, Halbleiterrelais, nicht kurzschlussfest. | |
| Schaltspannung | max. 33V AC, 60V DC |
| Schaltstrom | max. 50mAeff AC/DC |
| Reaktionszeit | 10/12 Perioden + 10ms * |
| Impulsausgang (Energie-Impulse) | max. 50Hz |

* Reaktionszeit z. B. bei 50 Hz: 200ms + 10ms = 210 ms

| Anschlussvermögen der Klemmstellen (Ausgänge) | |
|--|---------------------------------------|
| Starr/flexibel | 0,14 - 1,5mm ² , AWG 28-16 |
| Flexibel mit Aderendhülsen ohne Kunststoffhülse | 0,20 - 1,5mm ² |
| Flexibel mit Aderendhülsen mit Kunststoffhülse | 0,20 - 1,5mm ² |
| Anzugsdrehmoment | 0,20 - 0,25Nm |
| Abisolierlänge | 7mm |

| Spannungsmessung | |
|---|--|
| Dreiphasen 4-Leitersysteme mit Nennspannungen bis | 277V/480V (+-10%) |
| Dreiphasen 3-Leitersysteme, ungeerdet, mit Nennspannungen bis | IT 480V (+-10%) |
| Überspannungskategorie | 300V CAT III |
| Bemessungsstoßspannung | 4kV |
| Messbereich L-N | 0 ¹⁾ .. 300Vrms (max. Überspannung 520Vrms) |
| Messbereich L-L | 0 ¹⁾ .. 520Vrms (max. Überspannung 900Vrms) |
| Auflösung | 0,01V |
| Crest-Faktor | 2,45 (bezogen auf den Messbereich) |
| Impedanz | 4MΩ/Phase |
| Leistungsaufnahme | ca. 0,1VA |
| Abtastfrequenz | 21,33kHz (50Hz), 25,6 kHz (60Hz) je Messkanal |
| | |
| Frequenz der Grundschwingung - Auflösung | 45Hz .. 65Hz 0,01Hz |

¹⁾ Das UMG 96RM kann nur dann Messwerte ermitteln, wenn an mindestens einem Spannungsmesseingang eine Spannung L-N von größer 10V_{eff} oder eine Spannung L-L von größer 18V_{eff} anliegt.

| Strommessung | |
|------------------------|---|
| Nennstrom | 5A |
| Messbereich | 0 .. 6Arms |
| Crest-Faktor | 1,98 |
| Auflösung | 0,1mA (Display 0,01A) |
| Überspannungskategorie | 300V CAT II |
| Bemessungsstoßspannung | 2kV |
| Leistungsaufnahme | ca. 0,2 VA (Ri=5mOhm) |
| Überlast für 1 Sek. | 120A (sinusförmig) |
| Abtastfrequenz | 21,33kHz (50Hz), 25,6 kHz (60Hz) je Messkanal |

| Anschlussvermögen der Klemmstellen (Spannungs- und Strommessung) | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Anschließbare Leiter. Pro Klemmstelle darf nur ein Leiter angeschlossen werden! | | |
| | Strom | Spannung |
| Eindrähtige, mehrdrähtige, feindrähtige | 0,2 - 2,5mm ² , AWG 26-12 | 0,08 - 4,0mm ² , AWG 28-12 |
| Stiftkabelschuhe, Aderendhülsen | 0,2 - 2,5mm ² | 0,2 - 2,5mm ² |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 - 0,5Nm | 0,4 - 0,5Nm |
| Abisolierlänge | 7mm | 7mm |

| Serielle Schnittstelle | |
|-------------------------------|---|
| RS485 - Modbus RTU/Slave | 9.6kbps, 19.2kbps, 38.4kbps, 57.6 kbps, 115.2kbps |
| Abisolierlänge | 7mm |

| Anschlussvermögen der Klemmstellen (serielle Schnittstelle) | |
|--|---------------------------|
| Eindrähtige, mehrdrähtige, feindrähtige | 0,20 - 1,5mm ² |
| Stiftkabelschuhe, Aderendhülsen | 0,20 - 1,5mm ² |
| Anzugsdrehmoment | 0,20 - 0,25Nm |
| Abisolierlänge | 7mm |

Kenngößen von Funktionen

| Funktion | Symbol | Genauigkeitsklasse | Messbereich | Anzeigebereich |
|--|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Gesamt-Wirkleistung | P | 0,5 ⁵⁾ (IEC61557-12) | 0 .. 5,4kW | 0 W .. 999 GW * |
| Gesamt-Blindleistung | QA, Qv | 1 (IEC61557-12) | 0 .. 5,4 kvar | 0 varh .. 999 Gvar * |
| Gesamt-Scheinleistung | SA, Sv | 0,5 ⁵⁾ (IEC61557-12) | 0 .. 5,4 kVA | 0 VA .. 999 GVA * |
| Gesamt-Wirkenergie | Ea | 0,5S ⁵⁾ 6) (IEC61557-12) | 0 .. 5,4 kWh | 0 Wh .. 999 GWh * |
| Gesamt-Blindenergie | ErA, ErV | 1 (IEC61557-12) | 0 .. 5,4 kvarh | 0 varh .. 999 Gvarh * |
| Gesamt-Scheinenergie | EapA, EapV | 0,5 ⁵⁾ (IEC61557-12) | 0 .. 5,4 kVAh | 0 VAh .. 999 GVAh * |
| Frequenz | f | 0,05 (IEC61557-12) | 45 .. 65 Hz | 45,00 Hz .. 65,00 Hz |
| Phasenstrom | I | 0,2 (IEC61557-12) | 0 .. 6 Arms | 0 A .. 999 kA |
| Neutralleiterstrom gemessen | IN | - | - | - |
| Neutralleiterstrom berechnet | INc | 1,0 (IEC61557-12) | 0,03 .. 25 A | 0,03 A .. 999 kA |
| Spannung | U L-N | 0,2 (IEC61557-12) | 10 .. 300 Vrms | 0 V .. 999 kV |
| Spannung | U L-L | 0,2 (IEC61557-12) | 18 .. 520 Vrms | 0 V .. 999 kV |
| Leistungsfaktor | PFA, PFV | 0,5 (IEC61557-12) | 0,00 .. 1.00 | 0,00 .. 1,00 |
| Kurzzeit-Flicker, Langzeitflicker | Pst, Plt | - | - | - |
| Spannungseinbrüche (L-N) | Udip | - | - | - |
| Spannungsüberhöhungen (L-N) | Uswl | - | - | - |
| Transiente Überspannungen | Utr | - | - | - |
| Spannungsunterbrechungen | Uint | - | - | - |
| Spannungsunsymmetrie (L-N) ¹⁾ | Unba | - | - | - |
| Spannungsunsymmetrie (L-N) ²⁾ | Unb | - | - | - |
| Spannungsüberschwingungen | Uh | Kl. 1 (IEC61000-4-7) | bis 2,5 kHz | 0 V .. 999 kV |
| THD der Spannung ³⁾ | THDu | 1,0 (IEC61557-12) | bis 2,5 kHz | 0 % .. 999 % |
| THD der Spannung ⁴⁾ | THD-Ru | - | - | - |

| Funktion | Symbol | Genauigkeitsklasse | Messbereich | Anzeigebereich |
|-------------------------------|--------|----------------------|-------------|----------------|
| Strom-Oberschwingungen | lh | Kl. 1 (IEC61000-4-7) | bis 2,5 kHz | 0 A .. 999 kA |
| THD des Stromes ³⁾ | THDi | 1,0 (IEC61557-12) | bis 2,5 kHz | 0 % .. 999 % |
| THD des Stromes ⁴⁾ | THD-Ri | - | - | - |
| Netzsignalspannung | MSV | - | - | - |

1) Bezug auf die Amplitude.

2) Bezug auf Phase und auf Amplitude.

3) Bezug auf die Grundschiwingung.

4) Bezug auf den Effektivwert.

5) Genauigkeitsklasse 0,5 mit ../5A Wandler.

Genauigkeitsklasse 1 mit ../1A Wandler.

6) Genauigkeitsklasse 0,5S nach IEC62053-22

* Beim Erreichen der max. Gesamt-Arbeitswerte springt die Anzeige auf 0 W zurück.

Parameter- und Modbus-Adressenliste

In dem Auszug der folgenden Parameterliste stehen Einstellungen, die für den korrekten Betrieb des UMG 96RM notwendig sind, wie z.B. Stromwandler und Geräteadresse. Die Werte in der Parameterliste können beschrieben und gelesen werden.



Eine gesamte Übersicht der Parameter und Messwerte sowie Erklärungen zu ausgewählten Messwerten sind im Dokument „Modbus-Adressenliste“ auf der CD oder im Internet abgelegt.

In dem Auszug der Messwertliste sind die gemessenen und berechneten Messwerte, Zustandsdaten der Ausgänge und protokollierte Werte zum Auslesen abgelegt.



Die in dieser Dokumentation aufgeführten Adressen im Bereich bis 800 sind direkt am Gerät einstellbar. Der Adress-Bereich ab 1000 kann ausschließlich über Modbus bearbeitet werden!

Tabelle 1 - Parameterliste

| Adresse | Format | RD/WR | Einheit | Bemerkung | Einstellbereich | Voreinstellung |
|---------|--------|-------|---------|--|--|----------------|
| 0 | SHORT | RD/WR | - | Geräteadresse | 0..255 ^(*) | 1 |
| 1 | SHORT | RD/WR | kbps | Baudrate (0=9.6kbps, 1=19.2kbps, 2=38.4kbps, 3= 57.6kbps, 4=115.2kbps) | 0..7 (5..7 nur für den internen Gebrauch) | 4 |
| 2 | SHORT | RD/WR | - | Modbus Master 0=Slave, 1=Master (nur bei Ethernet) | 0, 1 | 0 |
| 3 | SHORT | RD/WR | - | Stoppbits (0=1Bit, 1=2Bits) | 0, 1 | 0 |
| 10 | FLOAT | RD/WR | A | Stromwandler I1, primär | 0..1000000 ^(**) | 5 |
| 12 | FLOAT | RD/WR | A | Stromwandler I1, sek. | 1..5 | 5 |
| 14 | FLOAT | RD/WR | V | Spannungswandler V1, prim. | 0..1000000 ^(**) | 400 |
| 16 | FLOAT | RD/WR | V | Spannungswandler V1, sek. | 100, 400 | 400 |
| 18 | FLOAT | RD/WR | A | Stromwandler I2, primär | 0..1000000 ^(**) | 5 |
| 20 | FLOAT | RD/WR | A | Stromwandler I2, sek. | 1..5 | 5 |
| 22 | FLOAT | RD/WR | V | Spannungswandler V2, prim. | 0..1000000 | 400 |
| 24 | FLOAT | RD/WR | V | Spannungswandler V2, sek. | 100, 400 | 400 |

^(*) Die Werte 0 und 248 bis 255 sind reserviert und dürfen nicht verwendet werden.

^(**) Der einstellbare Wert 0 ergibt keine sinnvollen Arbeitswerte und darf nicht verwendet werden.

| Adresse | Format | RD/WR | Einheit | Bemerkung | Einstellbereich | Voreinstellung |
|---------|--------|-------|---------|--|-----------------|-------------------|
| 26 | FLOAT | RD/WR | A | Stromwandler I3, primär | 0..1000000 | 5 |
| 28 | FLOAT | RD/WR | A | Stromwandler I3, sek. | 1..5 | 5 |
| 30 | FLOAT | RD/WR | V | Spannungswandler V3, prim. | 0..1000000 | 400 |
| 32 | FLOAT | RD/WR | V | Spannungswandler V3, sek. | 100, 400 | 400 |
| 34 | SHORT | RD/WR | Hz | Frequenzermittlung 0=Auto, 45 .. 65=Hz | 0, 45 .. 65 | 0 |
| 35 | SHORT | RD/WR | - | Kontrast der Anzeige 0 (niedrig), 9 (hoch) | 0 .. 9 | 5 |
| 36 | SHORT | RD/WR | - | Hintergrundbeleuchtung 0 (dunkel), 9 (hell) | 0 .. 9 | 6 |
| 37 | SHORT | RD/WR | - | Anzeigen-Profil 0=vorbelegtes Anzeigen-Profil 1=vorbelegtes Anzeigen-Profil 2=vorbelegtes Anzeigen-Profil 3=frei wählbares Anzeigen-Profil | 0 .. 3 | 0 |
| 38 | SHORT | RD/WR | - | Anzeigen-Wechsel-Profil 0..2=vorbelegte Anzeigen-Wechsel-Profile 3=frei wählbares Anzeigen-Wechsel-Profil | 0 .. 3 | 0 |
| 39 | SHORT | RD/WR | s | Wechselzeit | 0 .. 60 | 0 |
| 40 | SHORT | RD/WR | - | Mittelungszeit, I | 0 .. 8* | 6 |
| 41 | SHORT | RD/WR | - | Mittelungszeit, P | 0 .. 8* | 6 |
| 42 | SHORT | RD/WR | - | Mittelungszeit, U | 0 .. 8* | 6 |
| 45 | USHORT | RD/WR | mA | Ansprechschwelle Strommessung I1 .. I3 | 0 .. 200 | 5 |
| 50 | SHORT | RD/WR | - | Passwort | 0 .. 999 | 0 (Kein Passwort) |
| 100 | SHORT | RD/WR | - | Adresse des Messwertes, Digitalausg. 1 | 0..32000 | 874 |

* 0 = 5Sek.; 1 = 10Sek.; 2 = 15Sek.; 3 = 30Sek.; 4 = 1Min.; 5 = 5Min.; 6 = 8Min.; 7 = 10Min.; 8 = 15Min.

| Adresse | Format | RD/WR | Einheit | Bemerkung | Einstellbereich | Voreinstellung |
|---------|--------|-------|---------|---|--------------------------|----------------|
| 101 | SHORT | RD/WR | - | Adresse des Messwertes, Digitalausg. 2 | 0..32000 | 882 |
| 102 | FLOAT | RD/WR | Wh | Impulswertigkeit, Digitalausgang 1 | -10000000..+10000000 | 1000 |
| 104 | FLOAT | RD/WR | Wh | Impulswertigkeit, Digitalausgang 2 | -10000000..+10000000 | 1000 |
| 106 | SHORT | RD/WR | 10ms | Mindestimpulslänge (1=10ms) Digitalausg. 1/2 | 1..1000 | 5 (=50ms) |
| 107 | SHORT | RD/WR | - | Ergebnis der Vergleicherguppe 1; A, B, C verknüpfen (1=und, 0=oder) | 0,1 | 0 |
| 108 | FLOAT | RD/WR | - | Vergleicher 1A, Grenzwert | $-10^{12}-1..+10^{12}-1$ | 0 |
| 110 | SHORT | RD/WR | - | Vergleicher 1A, Adresse des Messwertes | 0..32000 | 0 |
| 111 | SHORT | RD/WR | s | Vergleicher 1A, Mindesteinschaltzeit | 0..32000 | 0 |
| 112 | SHORT | RD/WR | s | Vergleicher 1A, Vorlaufzeit | 0..32000 | 0 |
| 113 | SHORT | RD/WR | - | Vergleicher 1A, Operator „>“=0, „<“=1 | 0,1 | 0 |
| 114 | FLOAT | RD/WR | - | Vergleicher 1B, Grenzwert | $-10^{12}-1..+10^{12}-1$ | 0 |
| 116 | SHORT | RD/WR | - | Vergleicher 1B, Adresse des Messwertes | 0..32000 | 0 |
| 117 | SHORT | RD/WR | s | Vergleicher 1B, Mindesteinschaltzeit | 0..32000 | 0 |
| 118 | SHORT | RD/WR | s | Vergleicher 1B, Vorlaufzeit | 0..32000 | 0 |
| 119 | SHORT | RD/WR | - | Vergleicher 1B, Operator „>“=0 „<“=1 | 0,1 | 0 |
| 120 | FLOAT | RD/WR | - | Vergleicher 1C, Grenzwert | $-10^{12}-1..+10^{12}-1$ | 0 |
| 122 | SHORT | RD/WR | - | Vergleicher 1C, Adresse des Messwertes | 0..32000 | 0 |



Im Display werden nur die ersten 3 Stellen (###) eines Wertes dargestellt. Werte größer 1000 werden mit „k„ gekennzeichnet. Beispiel: 003k = 3000

| Adresse | Format | RD/WR | Einheit | Bemerkung | Einstellbereich | Voreinstellung |
|---------|--------|-------|---------|---|-----------------------------|----------------|
| 123 | SHORT | RD/WR | s | Vergleicher 1C, Mindesteinschaltzeit | 0..32000 | 0 |
| 124 | SHORT | RD/WR | s | Vergleicher 1C, Vorlaufzeit | 0..32000 | 0 |
| 125 | SHORT | RD/WR | - | Vergleicher 1C, Operator „>“=0 „<“=1 | 0,1 | 0 |
| 126 | SHORT | RD/WR | - | Ergebnis der Vergleicherguppe 2; A, B, C verknüpfen (1=und, 0=oder) | 0,1 | 0 |
| 127 | FLOAT | RD/WR | - | Vergleicher 2A, Grenzwert | $-10^{12} \dots +10^{12}-1$ | 0 |
| 129 | SHORT | RD/WR | - | Vergleicher 2A, Adresse des Messwertes | 0..32000 | 0 |
| 130 | SHORT | RD/WR | s | Vergleicher 2A, Mindesteinschaltzeit | 0..32000 | 0 |
| 131 | SHORT | RD/WR | s | Vergleicher 2A, Vorlaufzeit | 0..32000 | 0 |
| 132 | SHORT | RD/WR | - | Vergleicher 2A, Operator „>“=0 „<“=1 | 0,1 | 0 |
| 133 | FLOAT | RD/WR | - | Vergleicher 2B, Grenzwert | $-10^{12} \dots +10^{12}-1$ | 0 |
| 135 | SHORT | RD/WR | - | Vergleicher 2B, Adresse des Messwertes | 0..32000 | 0 |
| 136 | SHORT | RD/WR | s | Vergleicher 2B, Mindesteinschaltzeit | 0..32000 | 0 |
| 137 | SHORT | RD/WR | s | Vergleicher 2B, Vorlaufzeit | 0..32000 | 0 |
| 138 | SHORT | RD/WR | - | Vergleicher 2B, Operator „>“=0 „<“=1 | 0,1 | 0 |
| 139 | FLOAT | RD/WR | - | Vergleicher 2C, Grenzwert | $-10^{12} \dots +10^{12}-1$ | 0 |
| 141 | SHORT | RD/WR | - | Vergleicher 2C, Adresse des Messwertes | 0..32000 | 0 |
| 142 | SHORT | RD/WR | s | Vergleicher 2C, Mindesteinschaltzeit | 0..32000 | 0 |
| 143 | SHORT | RD/WR | s | Vergleicher 2C, Vorlaufzeit | 0..32000 | 0 |

| Adresse | Format | RD/WR | Einheit | Bemerkung | Einstellbereich | Voreinstellung |
|--|--------|-------|---------|---|-------------------------|----------------|
| 144 | SHORT | RD/WR | - | Vergleicher 2C, Operator „>“ = 0 „<“ = 1 | 0,1 | 0 |
| 145 | SHORT | RD/WR | - | „Display-Blinken“ Bit 1 = 1/0: aktiv/deaktiv für Vergleichergruppen-Ausgang 1 Bit 2 = 1/0: aktiv/deaktiv für Vergleichergruppen-Ausgang 2 | 0-3 | 0 |
| 200 | SHORT | RD/WR | - | Auswahl der Quelle für Digitalausgang 1 | 0..4 ^{*1} | 1 |
| 201 | SHORT | RD/WR | - | Inverter Digitalausgang 1 | 0..1 ^{*2} | 0 |
| 202 | SHORT | RD/WR | - | Auswahl der Quelle für Digitalausgang 2 | 0..4 ^{*1} | 1 |
| 203 | SHORT | RD/WR | - | Inverter Digitalausgang 2 | 0..1 ^{*2} | 0 |
| 500 | SHORT | RD/WR | - | Anschlussbelegung, I L1 | -3..0..+3 ^{*3} | +1 |
| 501 | SHORT | RD/WR | - | Anschlussbelegung, I L2 | -3..0..+3 ^{*3} | +2 |
| 502 | SHORT | RD/WR | - | Anschlussbelegung, I L3 | -3..0..+3 ^{*3} | +3 |
| 503 | SHORT | RD/WR | - | Anschlussbelegung, U L1 | 0..3 ^{*3} | 1 |
| 504 | SHORT | RD/WR | - | Anschlussbelegung, U L2 | 0..3 ^{*3} | 2 |
| 505 | SHORT | RD/WR | - | Anschlussbelegung, U L3 | 0..3 ^{*3} | 3 |
| 506 | SHORT | RD/WR | - | Min- und Maxwerte löschen | 0..1 | 0 |
| 507 | SHORT | RD/WR | - | Energiezähler löschen | 0..1 | 0 |
| 508 | SHORT | RD/WR | - | EEPROM beschreiben erzwingen. | 0..1 | 0 |
| Hinweis: Energiewerte und Min-Maxwerte werden alle 5 Minuten in den EEPROM geschrieben. | | | | | | |
| 509 | SHORT | RD/WR | - | Anschlußbild Spannung | 0..8 ^{*4} | 0 |
| 510 | SHORT | RD/WR | - | Anschlußbild Strom | 0..8 | 0 |
| 511 | SHORT | RD/WR | - | Relevante Spannung für THD und FFT | 0, 1 | 0 |
| Im Display können die Spannungen für THD und FFT als L-N oder als L-L Werte angezeigt werden. 0=LN, 1=LL | | | | | | |

| Adresse | Format | RD/WR | Einheit | Bemerkung | Einstellbereich | Voreinstellung |
|---------|--------|-------|---------|--|---------------------|----------------|
| 512 | SHORT | RD/WR | - | Jahr | 0..99 ^{*2} | |
| 513 | SHORT | RD/WR | - | Monat | 0..12 ^{*2} | |
| 514 | SHORT | RD/WR | - | Tag | 0..31 ^{*2} | |
| 515 | SHORT | RD/WR | - | Stunde | 0..24 ^{*2} | |
| 516 | SHORT | RD/WR | - | Minute | 0..59 ^{*2} | |
| 517 | SHORT | RD/WR | - | Sekunde | 0..59 ^{*2} | |
| 600 | UINT | RD/WR | - | Messbereichsüberschreitung | 0..0xFFFFFFFF | |
| 602 | SHORT | RD/WR | - | Modbus-Wert für Ausgang 1 | 0, 1 | |
| 605 | SHORT | RD/WR | - | Modbus-Wert für Ausgang 2 | 0, 1 | |
| 608 | SHORT | RD | - | Zustand Ausgang 1 | | |
| 609 | SHORT | RD | - | Zustand Ausgang 2 | | |
| 610 | SHORT | RD | - | Vergleicherergebnis 1 Ausgang A | | |
| 611 | SHORT | RD | - | Vergleicherergebnis 1 Ausgang B | | |
| 612 | SHORT | RD | - | Vergleicherergebnis 1 Ausgang C | | |
| 613 | SHORT | RD | - | Vergleicherergebnis 2 Ausgang A | | |
| 614 | SHORT | RD | - | Vergleicherergebnis 2 Ausgang B | | |
| 615 | SHORT | RD | - | Vergleicherergebnis 2 Ausgang C | | |
| 616 | SHORT | RD | - | Verknüpfungsergebnis Vergleicherguppe 1 | | |
| 617 | SHORT | RD | - | Verknüpfungsergebnis Vergleicherguppe 2 | | |
| 750 | SHORT | RD | - | Software Release | | |
| 754 | SERNR | RD | - | Seriennummer | | |
| 756 | SERNR | RD | - | Produktionsnummer | | |
| 746 | SHORT | RD/WR | s | Zeitraum nach dem in die Standby- Beleuchtung gewechselt wird | 60 .. 9999 | 900 |
| 747 | SHORT | RD/WR | s | Helligkeit der Standby-Beleuchtung | 0 .. 9 | 0 |

*1 - = Anschlüsse drehen, Ziffer 1..3 = Phasenzuordnung, Ziffer 0 = Kanal abgeschaltet.

*2 - = Werte-Einstellungen nur für die UMG96RM-Erweiterungen mit Batterie und Uhr.

Tabelle 2 - Modbus-Adressenliste
(häufig benötigte Messwerte)



Die in dieser Dokumentation aufgeführten Adressen im Bereich bis 800 sind direkt am Gerät einstellbar.
Für die Programmierung von Vergleichen am Gerät steht der Adress-Bereich 800-999 zur Verfügung. Die Adressen ab 1000 können ausschließlich über Modbus bearbeitet werden!



Eine gesamte Übersicht der Parameter und Messwerte sowie Erklärungen zu ausgewählten Messwerten sind im Dokument „Modbus-Adressenliste“ auf der CD oder im Internet abgelegt.

| Modbus Adresse | Adresse über Display | Format | RD/WR | Einheit | Bemerkung |
|----------------|----------------------|--------|-------|---------|-------------------------------------|
| 19000 | 808 | float | RD | V | Voltage L1-N |
| 19002 | 810 | float | RD | V | Voltage L2-N |
| 19004 | 812 | float | RD | V | Voltage L3-N |
| 19006 | 814 | float | RD | V | Voltage L1-L2 |
| 19008 | 816 | float | RD | V | Voltage L2-L3 |
| 19010 | 818 | float | RD | V | Voltage L3-L1 |
| 19012 | 860 | float | RD | A | Current, L1 |
| 19014 | 862 | float | RD | A | Current, L2 |
| 19016 | 864 | float | RD | A | Current, L3 |
| 19018 | 866 | float | RD | A | Vector sum; $I_N = I_1 + I_2 + I_3$ |
| 19020 | 868 | float | RD | W | Real power L1 |
| 19022 | 870 | float | RD | W | Real power L2 |
| 19024 | 872 | float | RD | W | Real power L3 |
| 19026 | 874 | float | RD | W | Sum; $P_{sum3} = P_1 + P_2 + P_3$ |
| 19028 | 884 | float | RD | VA | Apparent power S L1 |
| 19030 | 886 | float | RD | VA | Apparent power S L2 |

| Modbus Adresse | Adresse über Display | Format | RD/WR | Einheit | Bemerkung |
|----------------|----------------------|--------|-------|---------|--|
| 19032 | 888 | float | RD | VA | Apparent power S L3 |
| 19034 | 890 | float | RD | VA | Sum; Ssum3=S1+S2+S3 |
| 19036 | 876 | float | RD | var | Fund. reactive power (mains frequ.) Q L1 |
| 19038 | 878 | float | RD | var | Fund. reactive power (mains frequ.) Q L2 |
| 19040 | 880 | float | RD | var | Fund. reactive power (mains frequ.) Q L3 |
| 19042 | 882 | float | RD | var | Sum; Qsum3=Q1+Q2+Q3 |
| 19044 | 820 | float | RD | - | Fund.power factor, CosPhi; U L1-N IL1 |
| 19046 | 822 | float | RD | - | Fund.power factor, CosPhi; U L2-N IL2 |
| 19048 | 824 | float | RD | - | Fund.power factor, CosPhi; U L3-N IL3 |
| 19050 | 800 | float | RD | Hz | Measured frequency |
| 19052 | - | float | RD | - | Rotation field; 1=right, 0=none, -1=left |
| 19054 | - | float | RD | Wh | Real energy L1 |
| 19056 | - | float | RD | Wh | Real energy L2 |
| 19058 | - | float | RD | Wh | Real energy L3 |
| 19060 | - | float | RD | Wh | Real energy L1..L3 |
| 19062 | - | float | RD | Wh | Real energy L1, consumed |
| 19064 | - | float | RD | Wh | Real energy L2, consumed |
| 19066 | - | float | RD | Wh | Real energy L3, consumed |
| 19068 | - | float | RD | Wh | Real energy L1..L3, consumed, rate 1 |
| 19070 | - | float | RD | Wh | Real energy L1, delivered |
| 19072 | - | float | RD | Wh | Real energy L2, delivered |
| 19074 | - | float | RD | Wh | Real energy L3, delivered |
| 19076 | - | float | RD | Wh | Real energy L1..L3, delivered |
| 19078 | - | float | RD | VAh | Apparent energy L1 |
| 19080 | - | float | RD | VAh | Apparent energy L2 |
| 19082 | - | float | RD | VAh | Apparent energy L3 |
| 19084 | - | float | RD | VAh | Apparent energy L1..L3 |
| 19086 | - | float | RD | varh | Reactive energy L1 |
| 19088 | - | float | RD | varh | Reactive energy L2 |
| 19090 | - | float | RD | varh | Reactive energy L3 |
| 19092 | - | float | RD | varh | Reactive energy L1..L3 |

| Modbus Adresse | Adresse über Display | Format | RD/WR | Einheit | Bemerkung |
|----------------|----------------------|--------|-------|---------|---------------------------------|
| 19094 | - | float | RD | varh | Reactive energy, inductive, L1 |
| 19096 | - | float | RD | varh | Reactive energy, inductive, L2 |
| 19098 | - | float | RD | varh | Reactive energy, inductive, L3 |
| 19100 | - | float | RD | varh | Reactive energy L1..L3, ind. |
| 19102 | - | float | RD | varh | Reactive energy, capacitive, L1 |
| 19104 | - | float | RD | varh | Reactive energy, capacitive, L2 |
| 19106 | - | float | RD | varh | Reactive energy, capacitive, L3 |
| 19108 | - | float | RD | varh | Reactive energy L1..L3, cap. |
| 19110 | 836 | float | RD | % | Harmonic, THD, U L1-N |
| 19112 | 838 | float | RD | % | Harmonic, THD, U L2-N |
| 19114 | 840 | float | RD | % | Harmonic, THD, U L3-N |
| 19116 | 908 | float | RD | % | Harmonic, THD, I L1 |
| 19118 | 910 | float | RD | % | Harmonic, THD, I L2 |
| 19120 | 912 | float | RD | % | Harmonic, THD, I L3 |

Zahlenformate

| Typ | Größe | Minimum | Maximum |
|--------|--------|-----------|--------------|
| short | 16 bit | -2^{15} | $2^{15} - 1$ |
| ushort | 16 bit | 0 | $2^{16} - 1$ |
| int | 32 bit | -2^{31} | $2^{31} - 1$ |
| uint | 32 bit | 0 | $2^{32} - 1$ |
| float | 32 bit | IEEE 754 | IEEE 754 |


**Hinweis zum Speichern von Messwerten und Konfigurationsdaten:**

- Folgende Messwerte werden spätestens alle 5 Minuten gespeichert:
 - Komparatortimer
 - S0-Zählerstände
 - Min. / Max. / Mittelwerte
 - Energiewerte
- Konfigurationsdaten werden sofort gespeichert !


Maßbilder

Alle Angaben in mm.


Rückansicht

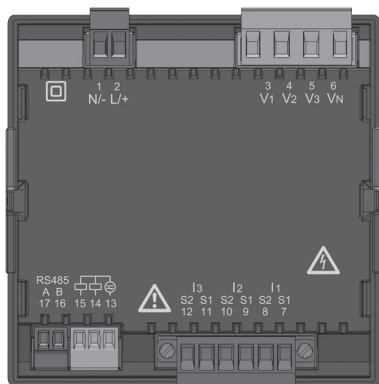


Seitenansicht

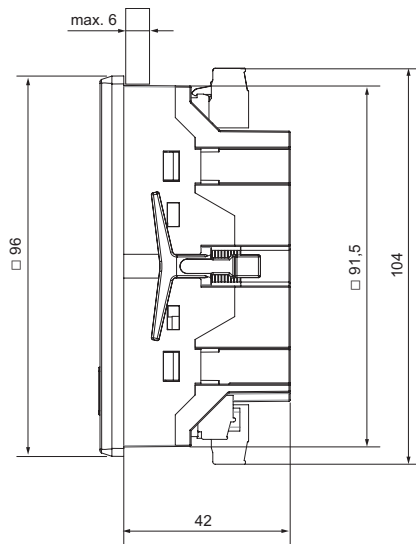

Ansicht von unten

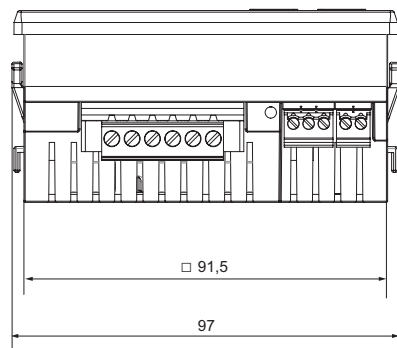


Ausbruchmaß

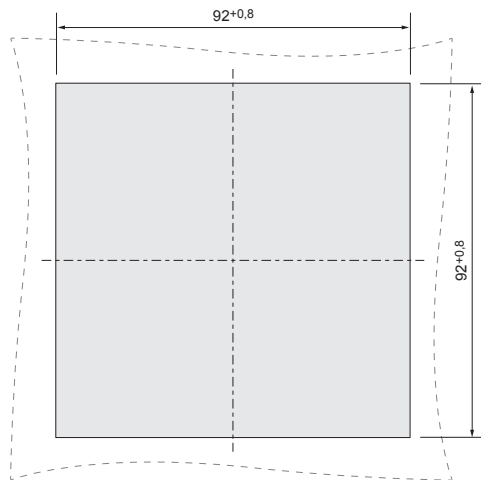

Übersicht Messwertanzeigen

| | | | |
|---|--|--|---|
| ▲ A01 Messwerte L1-N Spannung L2-N Spannung L3-N Spannung | ▶ B01 Mittelwerte L1-N Spannung L2-N Spannung L3-N Spannung | ▶ C01 Maxwerte L1-N Spannung L2-N Spannung L3-N Spannung | ▶ D01 Minwerte L1-N Spannung L2-N Spannung L3-N Spannung |
| ▲ A02 Messwerte L1-L2 Spannung L2-L3 Spannung L3-L1 Spannung | B02 Mittelwerte L1-L2 Spannung L2-L3 Spannung L3-L1 Spannung | C02 Maxwerte L1-L2 Spannung L2-L3 Spannung L3-L1 Spannung | D02 Minwerte L1-L2 Spannung L2-L3 Spannung L3-L1 Spannung |
| ▲ A03 Messwerte L1 Strom L2 Strom L3 Strom | B03 Mittelwerte L1 Strom L2 Strom L3 Strom | C03 Maxwerte L1 Strom L2 Strom L3 Strom | D03 Maxwerte (Mittelw.) L1 Strom L2 Strom L3 Strom |
| ▲ A04 Messwert Summe Strom im N | B04 Mittelwert Summe Strom im N | C04 Maxwert Summe Messwert Strom im N | D04 Maxwerte Summe Mittelwert Strom im N |
| ▲ A05 Messwerte L1 Wirkleistung L2 Wirkleistung L3 Wirkleistung | B05 Mittelwert L1 Wirkleistung L2 Wirkleistung L3 Wirkleistung | C05 Maxwerte L1 Wirkleistung L2 Wirkleistung L3 Wirkleistung | |
| ▲ A06 Messwert Summe Wirkleistung | B06 Mittelwert Summe Wirkleistung | C06 Maxwert Summe Wirkleistung | D06 Maxwert Summe Wirkl.-Mittelwert |

| | | |
|---|---|---|
| <p>△ A07</p> <p>Messwerte L1 Scheinleistung L2 Scheinleistung L3 Scheinleistung</p> | <p>▷ B07</p> <p>Mittelwerte L1 Scheinleistung L2 Scheinleistung L3 Scheinleistung</p> | <p>▷ C07</p> <p>Maxwerte L1 Scheinleistung L2 Scheinleistung L3 Scheinleistung</p> |
| <p>△ A08</p> <p>Messwert Summe Scheinleistung</p> | <p>B08</p> <p>Mittelwert Summe Scheinleistung</p> | <p>C08</p> <p>Maxwert Summe Scheinleistung</p> |
| <p>△ A09</p> <p>Messwerte L1 Blindleistung L2 Blindleistung L3 Blindleistung</p> | <p>B09</p> <p>Mittelwerte L1 Blindleistung L2 Blindleistung L3 Blindleistung</p> | <p>C09</p> <p>Maxwerte (ind) L1 Blindleistung L2 Blindleistung L3 Blindleistung</p> |
| <p>△ A10</p> <p>Messwert Summe Blindleist.</p> | <p>B10</p> <p>Mittelwert Summe Blindleist.</p> | <p>C10</p> <p>Maxwert (ind) Summe Blindleist.</p> |
| <p>△ A11</p> <p>Messwert Klirrfaktor THD U L1</p> | <p>B11</p> <p>Messwert Klirrfaktor THD U L2</p> | <p>C11</p> <p>Messwert Klirrfaktor THD U L3</p> |
| <p>△ A12</p> <p>Messwert Klirrfaktor THD I L1</p> | <p>B12</p> <p>Messwert Klirrfaktor THD I L2</p> | <p>C12</p> <p>Messwert Klirrfaktor THD I L3</p> |

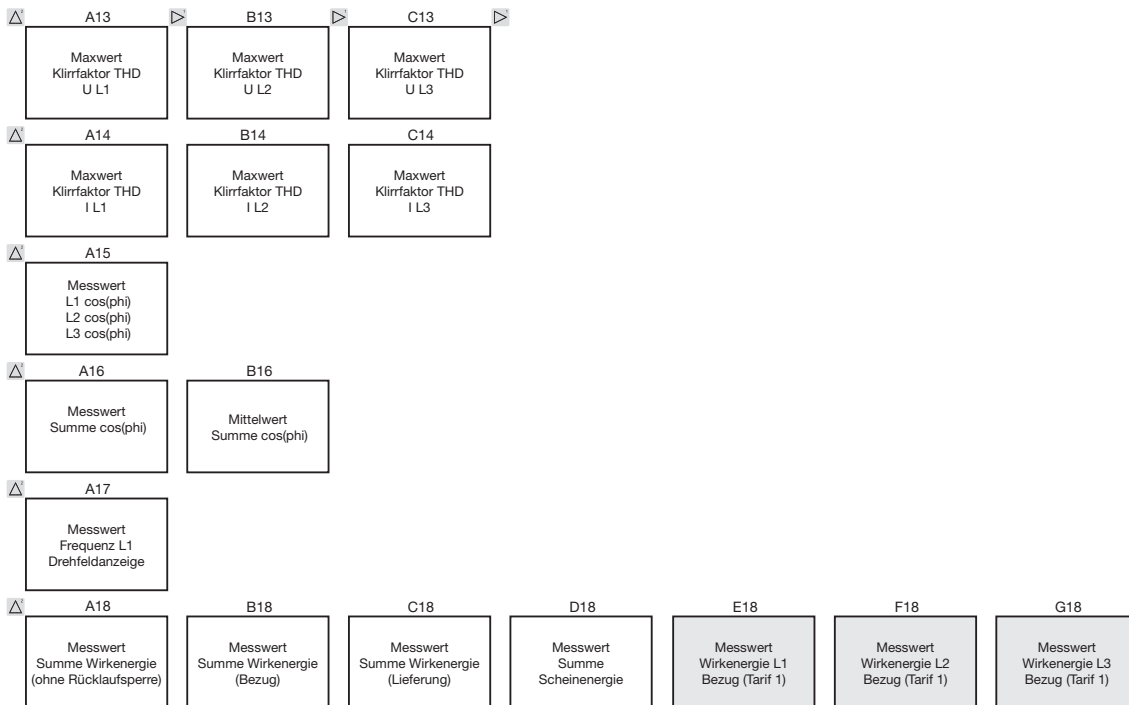


| A19 | B19 | C19 | D19 | E19 | F19 |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Messwert (ind) Blindenergie | Messwert Summe Blindenergie kap. | Messwert Summe Blindenergie ind. | Messwert Blindenergie L1 ind. (Tarif 1) | Messwert Blindenergie L2 ind. (Tarif 1) | Messwert Blindenergie L3 ind. (Tarif 1) |
| A20 | B20 | ... | G20 | | |
| Betriebsstunden- zähler 1 | Vergleich 1 Gesamtlaufzeit | ... | Vergleich 6 Gesamtlaufzeit | | |
| A21 | B21 | ... | H21 | | |
| Messwert 1. Oberschw. U L1 | Messwert 3. Oberschw. U L1 | ... | Messwert 15. Oberschw. U L1 | | |
| A22 | B22 | ... | H22 | | |
| Messwert 1. Oberschw. U L2 | Messwert 3. Oberschw. U L2 | ... | Messwert 15. Oberschw. U L2 | | |
| A23 | B23 | ... | H23 | | |
| Messwert 1. Oberschw. U L3 | Messwert 3. Oberschw. U L3 | ... | Messwert 15. Oberschw. U L3 | | |
| A24 | B24 | ... | H24 | | |
| Messwert 1. Oberschw. I L1 | Messwert 3. Oberschw. I L1 | ... | Messwert 15. Oberschw. I L1 | | |

Markierten Menüs werden mit der werkseitigen Voreinstellung nicht angezeigt.

| | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| △ | A25 | B25 | ▷ | H25 |
| | Messwert 1. Oberschwung. I L2 | Messwert 3. Oberschwung. I L2 | ... | Messwert 15. Oberschwung. I L2 |
| △ | A26 | B26 | | H26 |
| | Messwert 1. Oberschwung. I L3 | Messwert 3. Oberschwung. I L3 | ... | Messwert 15. Oberschwung. I L3 |
| △ | A27 | B27 | | H27 |
| | Maxwert 1. Oberschwung. U L1 | Maxwert 3. Oberschwung. U L1 | ... | Maxwert 15. Oberschwung. U L1 |
| △ | A28 | B28 | | H28 |
| | Maxwert 1. Oberschwung. U L2 | Maxwert 3. Oberschwung. U L2 | ... | Maxwert 15. Oberschwung. U L2 |
| △ | A29 | B29 | | H29 |
| | Maxwert 1. Oberschwung. U L3 | Maxwert 3. Oberschwung. U L3 | ... | Maxwert 15. Oberschwung. U L3 |
| △ | A30 | B30 | | H30 |
| | Maxwert 1. Oberschwung. I L1 | Maxwert 3. Oberschwung. I L1 | ... | Maxwert 15. Oberschwung. I L1 |

Markierten Menüs werden mit der werkseitigen Voreinstellung nicht angezeigt.

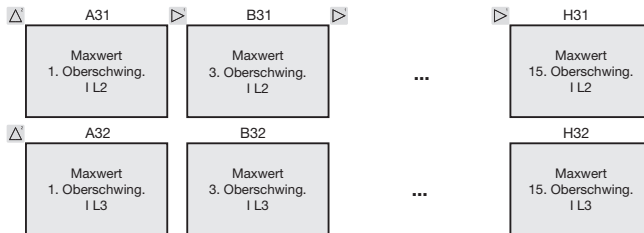


Gerade und **ungerade** Oberschwingungen bis zur **40. Ordnung** sind über die Software GridVis abrufbar und können innerhalb der Software visualisiert werden.

Markierten Menüs werden mit der werkseitigen Voreinstellung nicht angezeigt.

Konformitätserklärung

| Das Produkt erfüllt folgende EG-Richtlinien: | |
|--|---|
| 2004/108/EG | Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln. |
| 2006/95/EG | Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Berücksichtigte Normen: | |
| Störfestigkeit IEC/EN 61326-1:2013 IEC/EN 61000-4-2:2009 IEC/EN 61000-4-3:2011 IEC/EN 61000-4-4:2013 IEC/EN 61000-4-5:2007 IEC/EN 61000-4-6:2009 IEC/EN 61000-4-8:2010 IEC/EN 61000-4-11:2005 | Klasse A: Industriebereich Entladung statischer Elektrizität Elektromagn. Felder 80-2700MHz Schnelle Transienten Stoßspannungen Leitungsgeführte HF-Störungen 0,15-80MHz Netzfrequente Magnetfelder Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen, Spannungsschwankungen und Frequenzänderung |
| Störaussendung IEC/EN 61326-1:2013 IEC/CISPR11/EN 55011:2011 IEC/CISPR11/EN 55011:2011 | Klasse B: Wohnbereich Funkstörfeldstärke 30-1000MHz Funkstörspannung 0,15-30MHz |
| Gerätesicherheit IEC/EN 61010-1:2011 UL61010-1:2012 3rd Edition CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:2012 3rd Edition IEC/EN 61010-2-030:2011 | Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen Besondere Bestimmungen für Prüf- und Messstromkreise |

Anschlussbeispiel

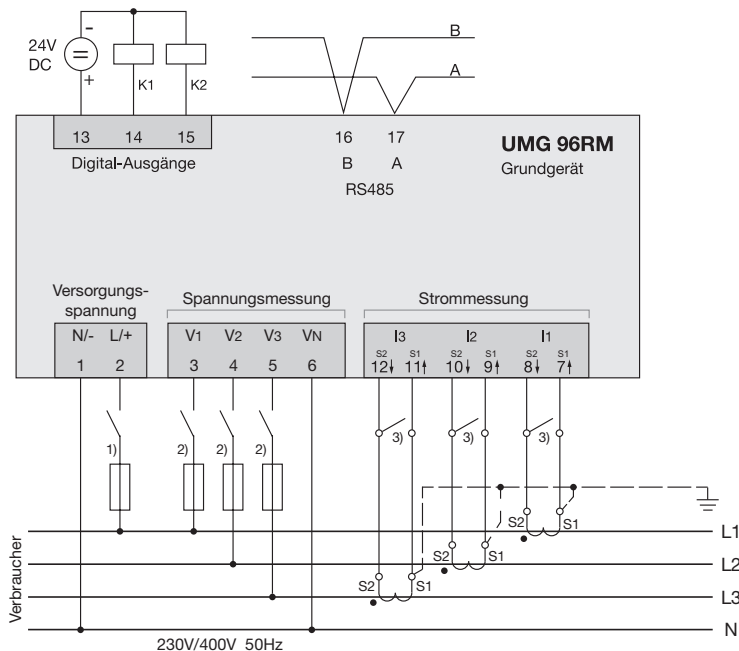

- 1) UL/IEC zugelassene Überstrom-Schutzeinrichtung (6A Char. B)
- 2) UL/IEC zugelassene Überstrom-Schutzeinrichtung (10A Class CC / Char. C)
- 3) Kurzschlussbrücken (extern)

Kurzanleitung

Stromwandlereinstellung ändern

In den Programmier-Modus wechseln:

- Ein Wechsel in den Programmier-Modus erfolgt über das gleichzeitige Drücken der Tasten 1 und 2 für ca. 1 Sekunde. Die Symbole für den Programmier-Modus PRG und für den Stromwandler CT erscheinen.
- Mit Taste 1 wird die Auswahl bestätigt.
- Die erste Ziffer des Eingabebereiches für den Primärstrom blinkt.

Primärstrom ändern


- Mit Taste 2 die blinkende Ziffer ändern.
- Mit Taste 1 die nächste zu ändernde Ziffer wählen. Die für eine Änderung ausgewählte Ziffer blinkt. Blinkt die gesamte Zahl, so kann das Komma mit Taste 2 verschoben werden.

Sekundärstrom ändern

- Als Sekundärstrom kann nur 1A oder 5A eingestellt werden.
- Mit Taste 1 den Sekundärstrom wählen.
- Mit Taste 2 die blinkende Ziffer ändern.

Programmier-Modus verlassen

- Der Wechsel in den Anzeige-Modus erfolgt durch ein erneutes gleichzeitiges Drücken der Tasten 1 und 2 für ca. 1 Sekunde.

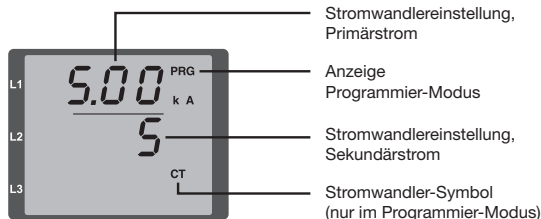

Messwerte abrufen

In den Anzeige-Modus wechseln:

- Sollte der Programmier-Modus noch aktiv sein (Darstellung der Symbole PRG und CT im Display), wird über das gleichzeitige Drücken für ca. 1 Sekunde der Tasten 1 und 2 in den Anzeige-Modus gewechselt.
- Eine Messwertanzeige, z. B. für die Spannung, erscheint

Tastensteuerung

- Über Taste 2 erfolgt ein Wechsel der Messwertanzeigen für Strom, Spannung, Leistung usw.
- Über Taste 1 erfolgt ein Wechsel der zum Messwert gehörenden Mittelwerte, Maxwerte usw.

